Procedure wensen en bedenkingen

Nummer
B.2
Portefeuillehouder
P.A. Medema/ M.C.Th. Scholten

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
19 november 2026	27 oktober 2026

Onderwerp
Wensen en bedenkingen 150 kV/20 kV station Wieringerwerf – Robbenplaat fase 3

Kern van het voorstel
In het noordelijk deel van de Wieringermeerpolder is de realisatie van een 150kV station noodzakelijk omdat er een tekort aan netcapaciteit is waardoor nieuwe ontwikkelingen niet altijd meer kunnen worden aangesloten, overschotten aan opgewekte energie niet altijd meer kunnen worden teruggeleverd aan het net en er geen ruimte meer is voor nieuwe initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. Daarnaast lost het spanningsklachten in de regio op. Er zijn meerdere deellocaties onderzocht. In juli 2025 heeft u wensen en bedenkingen geuit op de voorkeurslocatie aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein Robbenplaat. Deze voorkeurslocatie is nader onderzocht op technische haalbaarheid en in combinatie met de voorgenomen uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein naar de zuidkant. Uit deze haalbaarheidsstudie is een nieuwe variant naar voren gekomen. Deze leggen wij graag aan u voor.


Gelegenheid voor wensen en bedenkingen
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad in de gelegenheid wensen en bedenkingen in te dienen over het voorgenomen besluit om voorkeur uit te spreken voor realisatie van het 150 kV/20 kV station te realiseren in Robbenplaat fase 3 in Wieringerwerf onder de volgende voorwaarden: • participatie wordt gevoerd m.b.t. het vaststellen van de exacte locatie binnen dit deelgebied; • de locatie goed landschappelijk wordt ingepast, in samenhang met de inpassing van de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Wettelijke grondslag
Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 108 en 169.


Aanleiding
De bouw van een nieuw gecombineerd 150kV/20kV-station is nodig omdat bewoners en bedrijven in Hollands Kroon hun overschot aan opgewekte energie niet altijd meer kunnen terug leveren aan het net. Daarnaast zijn er spanningsklachten in de regio. Op de bestaande onderstations van Liander is geen ruimte om nieuwe initiatieven voor het opwekken van duurzame energie aan te sluiten. Om het nieuwe onderstation aan te kunnen sluiten op het net, heeft Liander ruimte bij TenneT nodig. Op de bestaande locaties 150kV-stations van TenneT in Hollands Kroon, Middenmeer en Anna Paulowna, onvoldoende ruimte om de capaciteit die Liander nodig heeft aan te sluiten. Ook als we kijken naar de vraag van stroom in de regio, heeft het elektriciteitsnet de maximale capaciteit bereikt. Uit de resultaten van het netcongestieonderzoek dat TenneT en Liander op 19 december 2024 hebben gepubliceerd, blijkt dat grote delen in Noord-Holland Noord zo vol zitten, dat er de komende tien jaar geen extra ruimte op het elektriciteitsnet is om grootverbruikers, zoals bedrijven, supermarkten, zwembaden aan te sluiten maar ook kleingebruikers zoals woningbouwprojecten. Versterkingen van het huidige 150kV netwerk en onderstations bij Liander moeten voorkomen dat dit ook consequenties kan hebben voor kleinverbruikers zoals huishoudens. De 380 kV-netuitbreiding Noord-Holland Noord (380kV NNHN) van TenneT die in 2031- 2034 waarvoor binnenkort de concept-voorkeursbeslissing ter inzage wordt gelegd, is een ander project en bedoeld voor de netcongestie in het noorden van Noord-Holland.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Een stabiel energienetwerk in het noordelijk deel van de Wieringermeer en op Wieringen.

Toelichting
In de eerdere verkenning zijn 6 deelgebieden onderzocht. U heeft in juli 2025 wensen en bedenkingen geuit op de voorkeurslocatie deelgebied 6.Deze locatie is gelegen langs de A7 en sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Robbenplaat. De geuite wensen en bedenkingen (o.a. participatie en landschappelijke inpassing) zijn uitgangspunt geweest bij de nadere uitwerking.

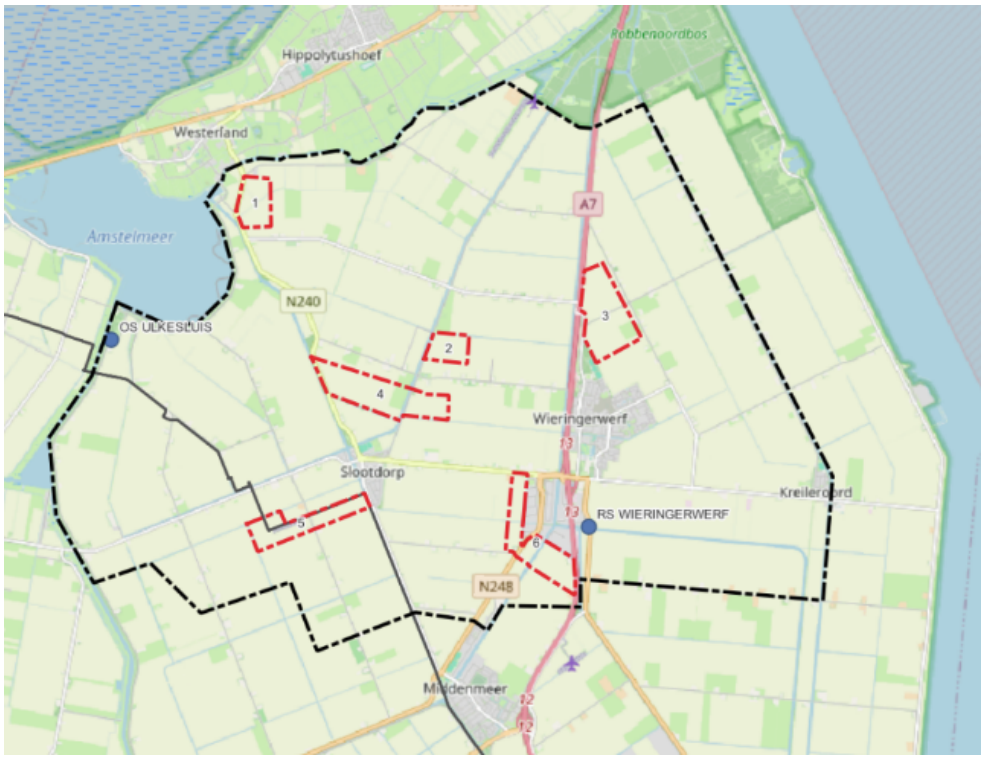

TenneT/Liander hebben de (technische) mogelijkheden voor de realisatie van het station binnen deelgebied 6 nader onderzocht. De gronden aan de westkant van het bedrijventerrein zijn deels technisch niet haalbaar/wenselijk. Daarnaast hebben deze gronden ruimtelijk gezien met betrekking tot landschappelijke inpassing niet de voorkeur. De voorkeur voor ontwikkeling van het 150 Kv/20 kV station gaat uit naar de gronden ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein. De gronden ten zuiden van Robbenplaat zijn als reserve opgenomen in de monitor Werklocaties NHN. Het college heeft in 2025 besloten om te starten met een verkenning naar de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Robbenplaat Zuid. Dit gaat om een gefaseerde uitbreiding van het bedrijventerrein; fase 2A en 2B en 3. In 2011 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de grondeigenaar (tevens ontwikkelende partij). In overleg met TenneT/Liander, de grondeigenaar en gemeente is gekeken naar inpassing van het station binnen de uitbreiding van Robbenplaat.

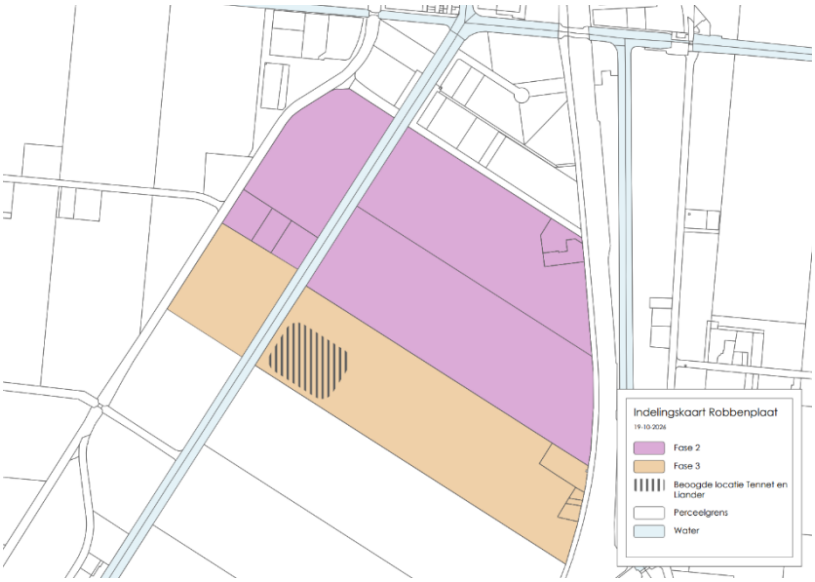

In eerste instantie is er sprake van uitbreiding van Robbenplaat door de ontwikkeling van fase 2A en 2B gevolgd door fase 3.

Waarom binnen fase 3?
De ontwikkeling van een 150 kV/20 kV station binnen fase 2A en 2B levert beperkingen op voor het uitgeefbaar gebied op het bedrijventerrein. Naast de benodigde ruimte voor het station moet er ook rekening gehouden worden met kabeltrace's van en naar het station. Wanneer fase 3 ontwikkeldwordt, ligt het 150 kV station dan midden op het bedrijventerrein, wat eventuele uitbreiding van het station in de toekomst beperkt. Het heeft dan ook de voorkeur om het 150 kV/20 kV station te ontwikkelen binnen fase 3. In dat geval kunnen de landschappelijke inpassing van het station en de afronding van het bedrijventerrein samenvallen waardoor er eenheid ontstaat. Daarnaast zijn er minder beperkingen voor het uitgeefbaar terrein m.b.t. de benodigde kabeltrace's.
Fase 3 Robbenplaat maakt geen onderdeel uit van het zoekgebied dat eerder aan uw raad voor wensen en bedenkingen is voorgelegd, vandaar dit raadsvoorstel. Nadeel van de ontwikkeling van het station binnen fase 3 is dat het station tijdelijk 'los' in het landschap ligt totdat fase 2A en 2B zijn uitgegeven. Hoelang dit duurt is afhankelijk van het uitgiftetempo van het bedrijventerrein.

Ladder voor locatiekeuze bij grote stations

Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Robbenplaat zuid (fase 2A, 2B en 3) is een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk. De provincie heeft een handreiking electriciteitstations vastgesteld. Er wordt gewerkt met de ladder zoals die in de handreiking is opgenomen voor locatiekeuze bij grote stations.

1. *Aansluiting zoeken bij een bestaand station*; binnen het zoekgebied is geen bestaand station aanwezig, waardoor dit geen mogelijkheid is.
2. *Op bestaande bedrijventerreinen*; op het bestaande bedrijventerrein is onvoldoende ruimte voor de ontwikkeling van het 150 kV/ 20 kV station.
3. *Benut koppelkansen met andere opgaven*; door het station te ontwikkelen binnen de uitbreiding van het bedrijventerrein worden koppelkansen benut. Daarnaast sluit het aan bij het bestaande terrein.

De raad wordt verzocht eventuele wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken en deze (tijdig) schriftelijk met de griffie te delen. Het college betrekt de wensen en bedenkingen bij de verdere besluitvorming en informeert de raad wat met de wensen en bedenkingen is gedaan.

Het kabinet wil de realisatie van energie infrastructuur versnellen (Kamerbrief 11 september 2026). Gelet op de recente rijksmaatregelen om de realisatie van hoogspanningsinfrastructuur te versnellen, moeten wij er rekening mee houden dat de provincie een sterkere regierol kan krijgen en eventueel het bevoegd gezag wordt daar waar dit nodig is. Dit en de voorgestelde crisiswetgeving kan de procedure versnellen, maar beperkt tegelijkertijd de gemeentelijke sturingsmogelijkheden. Het is daarom van belang de gemeentelijke randvoorwaarden voor de ruimtelijke inpassing vroegtijdig vast te leggen en actief in te brengen in het overleg met Liander/TenneT en de provincie.

Alternatief is dat het 150 kV/ 20 kV station wordt ontwikkeld binnen fase 2A/2B. TenneT/Liander hebben aangegeven dat dit technisch uitvoerbaar is. Een groot nadeel van dit alternatief is dat dit mogelijk toekomstige uitbreiding van het station beperkt en negatieve gevolgen heeft voor de netto uitgeefbare oppervlakte, als gevolg van ondergrondse kabeltracés midden door het bedrijventerrein.

Communicatie
Er is een participatieplan opgesteld op hoofdlijnen door TenneT en Liander voor de communicatie rondom deze ontwikkeling. Deze wordt nog uitgewerkt in een communicatieplan afgestemd op de voorkeurslocatie. Omwonenden worden geïnformeerd over de voorkeurslocatie. Daarnaast wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de plannen voor het 150 kV/20 kV station en de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de orde komen.