akoestiek

Rapport: VDM-250503.00.R01.1

Valbrugweg 4-6, 't Veld

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Colofon

Project:	Valbrugweg 4-6, 't Veld
Betreft:	Akoestisch onderzoek industrielawaai
Rapportnummer:. Plaats en datum	VDM-250503.00.R01.1 Sint-Michielsgestel, 4 juli 2025
Opdrachtgever:	DNS planvorming B.V.
Uitgevoerd door:	VDM akoestiek

©VDM akoestiek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van VDM akoestiek.

Mgr. Hermuslaan 57
5271 NP Sint-Michielsgestel
www.vdmakoestiek.nl
info@vdmakoestiek.nl
Tel +31 (0)6-41935927
IBAN NL06 RABO 0310 3922 84
KvK 66133211
BTW NL001746744B70

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
2 Uitgangspunten 5
2.1 Situatie 5
2.2 Toetsingskader 6
2.2.1 Directe hinder 6
2.3 Rekenmethode 7
2.4 Etmaalperioden 8
3 Bedrijfssituaties 9
3.1 Algemeen 9
3.2 Representatieve bedrijfssituatie 9
3.2.1 Definitie 9
3.2.2 Voertuigen 9
3.2.3 Laden en lossen 10
3.2.4 Hogedrukreiniger 10
3.2.5 Installaties 10
3.2.6 Uitstraling gebouwen 11
3.3 Incidentele bedrijfssituatie 11
3.4 Maximaal geluidniveau 12
4 Bronnen 13
4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 13
4.2 Maximaal geluidniveau 14
5 Resultaten en analyse 15
5.1 Representatieve bedrijfssituatie 15
5.2 Incidentele bedrijfssituatie 15
6 Onderzoek maatregelen 16
6.1 Algemeen 16
6.2 Maatregelen aan de bron 16
6.3 Maatregelen in de overdracht 16
6.4 Maatregelen bij de ontvanger 17
7 conclusie 18

Bijlagen

1. Overzichten rekenmodellen
2. Invoergegevens rekenmodellen
3. Resultaten $L_{Ar,LT}$ + L_{Amax} t.g.v. de RBS + detailuitdraaien
4. Resultaten $L_{Ar,LT}$ + L_{Amax} t.g.v. de IBS + detailuitdraaien

1 INLEIDING

De initiatiefnemer wil aan de Valbrugweg 6b in 't Veld een woning realiseren. De realisatie van deze woning is niet mogelijk binnen het omgevingsplan van de gemeente Hollandse Kroon. Voor het plan wordt daarom procedure voor de wijziging van het omgevingsplan (TAM-IMRO) doorlopen.

De woning wordt gerealiseerd binnen de invloedsfeer van het agrarische bedrijf aan de Valbrugweg 4-6 (A.S. de Boer B.V.). De woning is bedoeld voor een eigenaar van het agrarische bedrijf. Op het terrein van het bedrijf is echter al een bedrijfswoning aanwezig (Valbrugweg 6a). De gemeente heeft aangegeven dat de noodzaak van een tweede bedrijfswoning niet voldoende aangetoond kan worden. De woning wordt daarom gerealiseerd als een reguliere woning.

Met de wijziging van het omgevingsplan wordt tevens voorzien in de uitbreiding van het bouwblok van het agrarische bedrijf.

Met dit onderzoek is in het kader van een goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving (GoFIo) beoordeeld of de realisatie van de woning verenigbaar is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL).

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden gesteld in bijlage IVh (meet- en rekenmethode geluid industrie) van de Omgevingsregeling.

Het onderzoek behandelt de volgende onderdelen:

- Een beschrijving van het plan.
- De uitgangspunten en het toetsingskader.
- De bedrijfssituaties.
- De geluidbronnen.
- De resultaten met analyse.
- Een onderzoek naar maatregelen.
- De conclusie.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Per e-mail aangeleverde gegevens.
- Overleg en rondgang op locatie d.d. 6 juni 2025.
- Via internet toegankelijke informatie zoals luchtfoto's, algemene hoogtekaart, kadastrale kaart en digitale ondergronden (o.a. PDOK).
- Rapport 'Onderzoek geluidsituatie tijdelijke huisvesting Valbrugweg 6 in 't Veld' (kenmerk 6490/NAA, d.d. 28 mei 2021) opgesteld door het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau BV. Het rapport maakt als bijlage VI onderdeel uit van de omgevingsvergunning voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten van 3 augustus 2021 (zaaknummer Z-298625).
- Aan het archief van VDM akoestiek ontleende ervaringsgegevens.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situatie

Het plangebied ligt aan de Valbrugweg 4-6 in 't Veld. De woning wordt gerealiseerd ten zuiden van het agrarische bedrijf aan de Valbrugweg 4-6 (A.S. de Boer B.V.) en de daarbij horende bedrijfswoning aan de Valbrugweg 6a.

De uitbreiding en wijziging van het bedrijf vindt voornamelijk plaats in westelijke richting en voor een klein deel aan de zuidzijde. De zuidelijke inrit wordt hierbij ook in zuidelijke richting verlegd waardoor deze verder komt te liggen van de bestaande woningen in de omgeving.

Het gebied waar de woning is gepland heeft de bestemming 'agrarisch met waarden' volgens het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Niedorp'. De uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de westzijde is eveneens voorzien binnen de bestemming 'agrarisch met waarden' van het genoemde bestemmingsplan en gedeeltelijk binnen het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Valbrugweg 4 en 6 te 't Veld'. De genoemde bestemmingsplannen maken onderdeel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente Hollandse Kroon.

In onderstaande figuur is een indicatie van de beoogde situatie weergegeven.



Figuur 1: Beoogde situatie
Bron: PDOK + DNS planvorming

2.2 Toetsingskader

2.2.1 Directe hinder

Voor de beoordeling van een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) moet op basis van artikel 8.0a, lid 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl) sprake zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (hierna ETFAL).

De TAM maakt onderdeel uit van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Daarmee vindt toetsing voor het aspect geluid plaats aan hoofdstuk 22 van de regels bij het tijdelijk deel van het omgevingsplan (de Bruidsschat). De TAM heeft hierbij betrekking op de aspecten die afwijken van het omgevingsplan.

Toetsing van het aspect geluid vindt daarom primair plaats aan de regels uit paragraaf 22.3.4.2. van de regels bij het tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente Hollandse Kroon, ook wel bekend als de Bruidsschat. De waarden voor geluid bij agrarische activiteiten zijn primair opgenomen in artikel 22.65. Omdat het hier gaat om een bedrijf met activiteiten die industriële activiteiten raken met een groot aantal transportactiviteiten, is voor de toetsing aangesloten bij de normen volgens artikel 22.63 van de regels bij het tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

1.
Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00-19.00 uur	*19.00-23.00 uur*	*23.00-07.00 uur*
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	*50 dB(A)*	*45 dB(A)*	*40 dB(A)*
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	*70 dB(A)*	*65 dB(A)*	*60 dB(A)*

Artikel 22.63, vierde lid geeft hierbij de volgende uitsluiting:

4.
De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

Bij de beoordeling van een GoFlo worden voor de afweging of sprake is van een evenwichtige toedeling van een ETFAL wel alle geluidbronnen meegenomen.

Als niet aan de regels voor geluid wordt voldaan, dan wordt getoetst aan de waarden voor geluid uit de instructieregels volgens hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Hoofdstuk 5 van het Bkl bevat standaardwaarden voor het aspect geluid. Deze zijn geformuleerd in artikel 5.65. Als waarde voor geluid gelden de standaardwaarden volgens tabel 5.65.1. De tabel is hierna weergegeven.

Tabel 1: Standaardwaarden geluid volgens Bkl

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw	*07.00 – 19.00 uur*	*19.00 – 23.00 uur*	*23.00 – 07.00 uur*
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	*50 dB(A)*	*45 dB(A)*	*40 dB(A)*
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	*70 dB(A)*	*70 dB(A)*
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	*65 dB(A)*	*65 dB(A)*

Als in het omgevingsplan op basis van artikel 5.66, lid 1 van het Bkl hogere waarden dan de standaardwaarden worden toegelaten, dan kan dat alleen als dit niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen volgens tabel 5.66 van het Bkl. De tabel is hierna weergegeven.

Tabel 2: Grenswaarden geluid volgens Bkl

Tabel 5.66 Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen	*07.00 – 19.00 uur*	*19.00 – 23.00 uur*	*23.00 – 07.00 uur*
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	*35 dB(A)*	*30 dB(A)*	*25 dB(A)*
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	*55 dB(A)*	*55 dB(A)*
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	*45 dB(A)*	*45 dB(A)*

Bij toetsing aan de waarden voor geluid blijven enkele activiteiten buiten beschouwing. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onversterkt stemgeluid en maximale geluidniveaus door het laden en lossen in de dagperiode (7.00-19.00 uur). Als deze activiteiten wel van belang kunnen zijn, dan dienen die in het kader van een ETFAL wel beoordeeld te worden.

Op basis van artikel 5.66, lid 1 van het Bkl kunnen andere waarden gehanteerd worden dan de standaardwaarden. In het kader van dit lid wordt in de beoordeling van een ETFAL aangesloten bij de beoordelingssystematiek volgens de VNG-handreiking 'Activiteiten en milieuzonering' zoals die in oktober 2024 is gepubliceerd. De handreiking maakt onderscheid in twee soorten woongebieden, 'gemengd gebied met wonen' en 'rustig woongebied'. Door de ligging in de nabijheid van een bestaand agrarisch bedrijf met industriële omvang, kan de omgeving aangeduid worden als gebiedstype 'gemengd gebied met wonen'. Het plan kan daarmee gezien worden als functiemenging binnen een gemengd gebied met wonen.

2.3 Rekenmethode

De geluidbelastingen op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen binnen het plan zijn berekend volgens rekenmethode II.8. Deze rekenmethode is beschreven in bijlage IVh van de Omgevingsregeling.


Bij de overdrachtsberekeningen is het onderzoeksgebied als overwegend akoestisch absorberend ingevoerd (bodemfactor 0,8). Afwijkende bodemgebieden zoals verhardingen zijn ingevoerd als een reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De berekening van de geluidbelasting vindt plaats op een hoogte van 2 meter voor de dagperiode (begane grond) en 5 meter voor de avondperiode (1e verdieping).


Gebouwen en bouwwerken zijn in het model ingevoerd als reflecterende schermen (reflectiefactor 0,8). Uitzondering vormen de schermen die de nokken en kopgevels van de hellende daken van het plan symboliseren. De schermen en objecten voor de daknokken zijn ingevoerd met reflectiefactor 0,0 en een profielcorrectie (C_p) van 2 dB (stomp). Voor de kopgevels is aan de zijde van het hellende dak uitgegaan van een reflectiefactor 0,0. Het overdrachtsmodel rekent met enkelvoudige reflecties (spiegelbronnen).

Voor het uitvoeren van de berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu v2025. De overzichten van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1 en de invoergegevens in bijlage 2.

Hierna zijn enkele 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

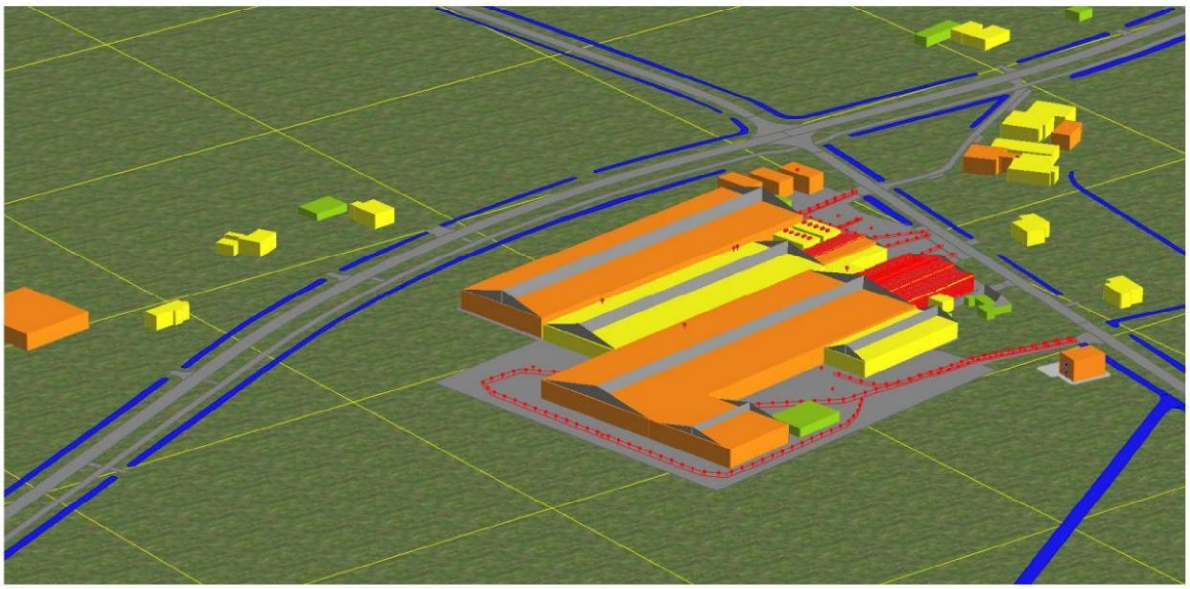

Figuur 2: 3d-weergave rekenmodel, kijkrichting noordoost

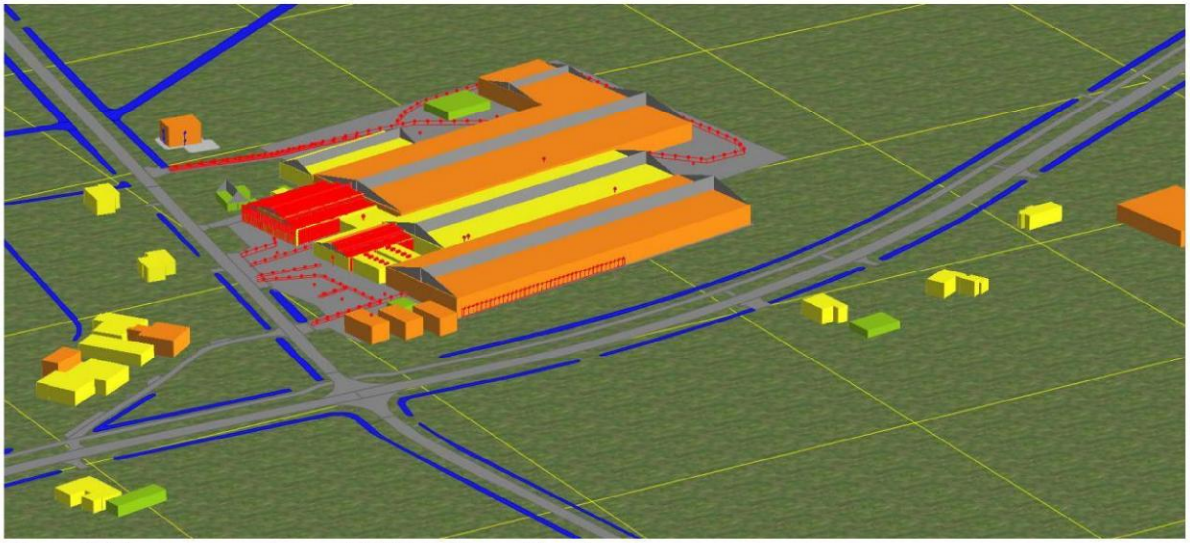

Figuur 3: 3d-weergave rekenmodel, kijkrichting zuidwest

2.4 Etmaalperioden

In het Activiteitenbesluit en de regels bij het tijdelijk deel van het omgevingsplan van de gemeente Hollandse Kroon, zijn voor agrarische bedrijven afwijkende etmaalperioden gedefinieerd.

Voor de ruimtelijke beoordeling aan de hand van artikel 22.63 van de regels en/of het Bkl, wordt uitgegaan van de 'standaard' etmaalindeling zoals die ook in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wordt gehanteerd:

- Dagperiode; 7.00-19.00 uur
- Avondperiode; 19.00-23.00 uur
- Nachtperiode; 23.00-7.00 uur

3 BEDRIJFSSITUATIES

3.1 Algemeen

Voor de bepaling van de toekomstige bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf is uitgegaan van een toelichting op de bedrijfsvoering door een eigenaar van het bedrijf in combinatie met een eerder akoestisch onderzoek opgesteld door het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau (NAA) (rapport met kenmerk 6490/NAA, d.d. 28 mei 2021).

A.S. de Boer B.V. is een agrarisch bedrijf gespecialiseerd in de duurzame vollegrondsteelt van sluitkool, aardappelen en tulpen. Hiervoor heeft bedrijf beschikking over een areaal van ruim 300 hectare. Op het bedrijfsterrein aan de Valbrugweg 4-6 vindt de opslag, verwerking en verpakking van de producten plaats en de stalling van materiaal en materieel.

Op het terrein is tevens ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om een permanente huisvesting aan de noordzijde en een tijdelijke huisvesting tussen de bedrijfsgebouwen.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

3.2.1 Definitie

Een representatieve bedrijfssituatie wordt gezien als de situatie die vaker dan 12 maal per jaar voor kan komen.

3.2.2 Voertuigen

Het rijden en manoeuvreren van alle voertuigen, met uitzondering van de heftrucks, is gemodelleerd met mobiele bronnen met een gemiddelde snelheid van 10 km/uur

Zware vrachtwagens

In de representatieve bedrijfssituatie bezoeken tot maximaal 15 vrachtwagens het bedrijf in de dagperiode. Van deze vrachtwagens rijdt 2/3^{e} (10) naar de oostelijke laad-/losplaats. De rest (5) rijdt naar de nieuwe zuidelijke laad-/losplaats.

Daarnaast is het af en toe nog mogelijk dat na 19.00 uur nog een vrachtwagen arriveert en wordt geladen en gelost. Hiervoor is het arriveren en vertrekken van 1 vrachtwagen van/naar de oostelijke laad-/losplaats opgenomen in de representatieve bedrijfssituatie.

Middelzware vrachtwagens

Het bedrijf wordt in de dagperiode bezocht door middelzware vrachtwagens van bijvoorbeeld transporteurs en/of leveranciers. De middelzware vrachtwagen laden/lossen aan de oostzijde nabij de laad-/losplaats. In de dagperiode kunnen tot 2 middelzware vrachtwagens het bedrijf bezoeken.

Personenauto's/bestelbussen

Het bedrijf wordt in de dagperiode bezocht door personenauto's/bestelbussen van personeel, bezoekers en leveranciers/transporteurs. In de dagperiode kunnen tot 45 personenauto's en bestelbussen het bedrijf bezoeken. Dit vindt plaats op de parkeerplaatsen aan de Valbrugweg en op de nieuwe parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het terrein. Hierbij vindt 2/3^{e} van de voertuigbewegingen plaats op de parkeerplaats aan de Valbrugweg en 1/3^{e} op de nieuwe parkeerplaatsen aan de zuidzijde.

Daarnaast is het af en toe nog mogelijk dat na 19.00 uur nog enkele bewegingen plaatsvinden. Het gaat hierbij om het arriveren of vertrekken van maximaal 8 personenauto's/bestelbussen. Dit gebeurt op de parkeerplaats aan de Valbrugweg aan de oostzijde van het bedrijf nabij de huisvesting voor arbeidsmigranten.

Tractoren

Voor werkzaamheden op het land en transport van producten worden diverse tractoren gebruikt. Op een drukke dag zijn er de volgende tractorbewegingen:

- 15 tractoren naar de nieuwe machineberging, wasplaats en koolopslag op het zuidelijke terrein. Hierbij kunnen tot 10 tractoren om de koolopslag aan de oostzijde van het bedrijf rijden.
- 2 tractoren voor het afvoeren van koolafval van de koolverwerking. Deze tractoren rijden met een kipper van en naar de oostzijde van de koolverwerking. De kipper wordt onder een transportband geplaatst die het koolafval vanuit de koolverwerkingsruimte door de gevel in de buiten opgestelde kipper stort.
- 5 tractoren naar/van de noordelijke opslag van tulpen en aardappelen.

Heftruck

Het bedrijf maakt gebruik van elektrische heftrucks. Deze heftrucks rijden veelal binnen de bedrijfsgebouwen. Daarnaast rijden de heftrucks tot 1,5 uur op het buitenterrein. Het rijden van de heftrucks is verdeeld over het terrein gemodelleerd met 6 puntbronnen (15 minuten per bron).

3.2.3 Laden en lossen

Het laden en lossen van de vrachtwagens/opleggers gebeurt voornamelijk met de elektrische heftrucks en palletwagens. Hierbij is uitgegaan van een effectieve laad-/lostijd van gemiddeld 30 minuten per vrachtwagen. Dit komt neer op de volgende bedrijfsduur:

- Oostelijke laad-/losplaats:
  - Dagperiode (7.00-19.00 uur): 5 uur.
  - Avondperiode (19.00-23.00 uur): 30 minuten.
- Zuidelijke laad-/losplaats:
  - Dagperiode (7.00-19.00 uur): 2,5 uur.

Het laden en lossen van de vrachtwagens/opleggers is in het rekenmodel opgenomen met een puntbron.

3.2.4 Hogedrukreiniger

Op het terrein aan de zuidzijde wordt een wasplaats gerealiseerd. Hier worden gedurende ten hoogste 4 uur in de dagperiode de voertuigen en het materieel gereinigd met een hogedrukreiniger.

3.2.5 Installaties

Op het terrein zijn diverse vast opgestelde technische installaties aanwezig of voorzien. Deze zijn in het rekenmodel verwerkt. Het gaat om de volgende installaties:

- Condensor NH3:
  Op het dak van de opslagloodsen, boven de technische ruimte, is een condensor met 12 ventilatoren opgenomen. Voor het geluidvermogen van deze condensor is uitgegaan van het geluidvermogen uit het akoestisch onderzoek uit 2021.
  Vanwege de uitbreiding is als uitgangspunt genomen dat nog twee vergelijkbare condensors geplaatst kunnen worden.
- Dry/oil cooler:
  Nabij de condensor NH3 is nog een dry/oil cooler (Alfa Laval, BDMQ1001BD18.CR) opgesteld. Het geluidvermogenniveau (L_W) van deze cooler is gebaseerd op leveranciersgegevens.
- Condensor/koelmotor:
  Op het dak van de laad-losplaats aan de oostzijde is een koelmachine/condensor opgesteld. Voor het geluidvermogenniveau (L_W) is uitgegaan van het akoestisch onderzoek uit 2021.
- Cycloon:
  Aan de oostgevel van de tulpenbollen en aardappelen verwerkings- en sorteerruimten staat een cycloon. Deze zorgt ervoor dat het stof uit de verwerkingsruimte en losse vellen worden

gescheiden en opgevangen. Voor het geluidvermogenniveau (L_W) is uitgegaan van het akoestisch onderzoek uit 2021.

- Droogwanden:
  Ten behoeve van het drogen en koelen van de geoogste producten zijn in de noordzijde van de noordelijke en de middelste loods droogwanden aanwezig. Voor het geluidvermogenniveau (L_W) van de droogwanden is uitgegaan van het akoestisch onderzoek van NAA uit 2021. Omdat de loodsen ca. tweemaal groter worden is het geluidvermogenniveau van de lijnbronnen verhoogd met 3 dB (negatieve reductie). De droogwanden draaien maximaal 50% van de tijd in alle etmaalperioden.
- Airco's:
  Op het dak van de huisvestingen voor arbeidsmigranten zijn airco-units aanwezig. Het gaat hierbij om airco-units van het type Daikin RXM 25 R. Het geluidvermogenniveau van deze units is gebaseerd op leveranciersgegevens.

3.2.6 Uitstraling gebouwen

Tulpenbollen en aardappelen verwerkings- en sorteerruimte

Voor de uitstraling van de tulpenbollen en aardappelen sorteer- en verwerkingsruimte is uitgegaan van het akoestisch onderzoek van NAA uit 2021. Bronvermogens zijn afgestemd op de modelleringswijze. De geluiduitstraling van het dak is verdeeld in horizontale bronnen (uitstralend dak) en verticale bronnen (uitstralende gevel) in een verhouding van $2/3^e$ – $1/3^e$.

Koolverwerkingsruimte

Het geluidniveau in de koolverwerkingsruimte is op 6 juni 2025 ter plaatse gemeten. De volgende uitstralende delen zijn hierbij gemodelleerd:

- Hellend dak;
  De geluiduitstraling van het dak is verdeeld in horizontale bronnen (uitstralend dak) en verticale bronnen (uitstralende gevel) in een verhouding van $2/3^e$ – $1/3^e$. Voor de geluidisolatiewaarde is uitgegaan van sandwichpanelen van het type Kingspan Quadcore of gelijkwaardig.
- Gevels (noord, oost en zuid).
  De gesloten geveldelen zijn gemodelleerd als uitstralende gevels. Voor de geluidisolatiewaarde is uitgegaan van sandwichpanelen van het type Kingspan Quadcore of gelijkwaardig.
- Ramen
  In de oostgevel zijn ramen opgenomen. Deze zijn apart als uitstralende gevels gemodelleerd. Voor de geluidisolatiewaarde is uitgegaan van HR++ beglazing.

Een uitdraai van de berekening van de geluidvermogenniveaus van de geluidafstralende delen is opgenomen in bijlage 2.

3.3 Incidentele bedrijfssituatie

Een incidentele bedrijfssituatie is een situatie die niet meer dan twaalf maal per jaar voorkomt.

Het is mogelijk dat tijdens een oogstperiode een enkele keer in de avondperiode tractorbewegingen van en naar het bedrijf plaatsvinden. Dit gebeurt maximaal 12 keer per jaar en is als incidentele situatie beschouwd.

In deze situatie is het mogelijk dat het bedrijf in de avondperiode nog wordt bezocht door tractoren. De tractoren kunnen rijden naar de noordelijke opslaghal voor tulpen en aardappelen, of de nieuwe opslag voor kool aan de zuidzijde. In het rekenmodel is rekening gehouden met de volgende extra activiteiten in de avondperiode (19.00-23.00 uur):

- Arriveren en vertrekken van maximaal 2 tractoren (4 bewegingen) bij de opslaghal voor tulpenbollen en aardappelen aan de noordzijde.

- Arriveren van 6 tractoren (6 bewegingen) via de zuidelijke inrit naar de nieuwe koolopslag en/of de machineberging.
  Van deze tractoren kunnen nog tot 3 tractoren na het lossen rondrijden via de westelijke zijde van de loods.

3.4 Maximaal geluidniveau

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) zijn voor de RBS en IBS nieuwe rekenmodellen opgesteld waarin puntbronnen zijn opgenomen op representatieve posities die de volgende piekgeluiden symboliseren:

- Sluiten van portieren en/of achterkleppen van personenauto's.
- Sluiten van portieren/deuren en afblazen van remlucht van vrachtwagens.
- Piekgeluiden door het rijden met tractoren.
- Piekgeluiden door het rammelen van lepels van heftrucks.
- Piekgeluiden tijdens het laden en lossen van vrachtwagens.
- Piekgeluiden tijdens het gebruik van de hogedrukreiniger.

Het gaat hierbij grotendeel om piekgeluiden die optreden tijdens laad-en losactiviteiten. Deze activiteiten mogen op basis van artikel 22.63, lid 4, in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten. Voor de beoordeling van een ETFAL zijn de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) echter ook in de dagperiode meegenomen.

4 BRONNEN

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In Tabel 3 zijn de bronnen punt- en lijnbronnen en de uitstralende gevels en daken voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie en incidentele bedrijfssituatie samengevat. In Tabel 4 zijn de gegevens van de mobiele bronnen samengevat. Een overzicht van de bronnen is opgenomen in bijlage 1 en een uitdraai van de invoergegevens in bijlage 2.

Tabel 3: Gegevens bronnen $L_{Ar,LT}$ t.g.v. RBS+IBS

Naam	Omschrijving	Bedrijfsduur			L_{wr}
		Dag 7-19	Avond 19-23	Nacht 23-7	[dB(A)]
Puntbronnen					
AC01-21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	70%	70%	50%	59
KM01, 51+52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand+toekomst)	67%	50%	50%	87
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	67%	50%	50%	72
KM11	Condensor/koelmotor	67%	50%	50%	80
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	5u	0,5u	--	96
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	2,5u	--	--	96
PC01	Cycloon	8u	--	--	88
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	4u	--	--	95
PEHR01-06	Elektrische heftruck rijden	15 min (∑=1,5u)	--	--	89
Lijnbronnen					
LB01	Droogwand loods noord	50%	50%	50%	96
LB02	Droogwand loods midden	50%	50%	50%	99
Uitstralende delen					
UDKV+UGKV01+11	Koolverwerking dak (per dakvlak)	8u	--	--	82
UGKV02	Koolverwerking gevel noord	8u	--	--	75
UGKV03	Koolverwerking gevel oost	8u	--	--	76
UGKV04	Koolverwerking gevel zuid	8u	--	--	77
UGKV05-08	Koolverwerking ramen oost	8u	--	--	55
UD+UGAT21	Aardappel-tulpenbollen verwerking dak	8u	--	--	78
UGAT22	Aardappel-tulpenbollen verwerking gevel noord	8u	--	--	68

Tabel 4: Gegevens mobiele bronnen $L_{Ar,LT}$ t.g.v. RBS+IBS

Naam	Omschrijving	Aantal			L_{wr}
		Dag 7-19	Avond 19-23	Nacht 23-7	[dB(A)]
Puntbronnen					
MPA-BB01+02	Personenauto's/bestelbussen*	30	8	--	90
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen*	30	--	--	90
MMVW01	Middelzware vrachtwagen*	4	--	--	97
MZVW01	Vrachtwagen*	20	2	--	100
MZVW02	Vrachtwagen*	10	--	--	100
MTT01	Tractor*	10	4 (IBS)	--	104
MTT02	Tractor afvoer koolafval*	4	--	--	104
MTT03	Tractor*	30	6 (IBS)	--	104
MTT04	Tractor	10	3 (IBS)	--	104

* *Totaal aantal bewegingen heen en terug*

4.2 Maximaal geluidniveau

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus ten gevolgen van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) en de Incidentele bedrijfssituatie (IBS) zijn nieuwe modellen aangemaakt. De stationaire bronnen zijn hierin overgenomen. Voor de relevante bronnen zijn de geluidvermogenniveaus aangepast naar de maximale waarden. Omdat in Geomilieu v2025 de maximale geluidniveaus niet berekend kunnen worden voor mobiele bronnen, zijn de mobiele bronnen vervangen door puntbronnen. De gegevens van de afwijkende piekbronnen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 5: Gegevens bronnen L_{Amax} t.g.v. RBS+IBS

Naam	Omschrijving	Actief			L_{Wmax}
		Dag 7-19	Avond 19-23	Nacht 23-7	[dB(A)]
Puntbronnen					
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	V	--	--	98
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	V	V	--	105
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	V	--	--	105
_maxPABB01+02	Max PA+BB, sluiten portieren	V	V	--	97
_maxPABB03+04	Max PA+BB, sluiten portieren	V	--	--	97
_maxPABB11-14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	V	--	--	93
_maxPEHR01-06	Max heftruck, rammelen lepels	V	--	--	114
_maxTT01+02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	V	V (IBS)	--	107
_maxTT03+04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	V	--	--	107
_maxTT05-11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	V	V (IBS)	--	107
_maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	V	V	--	103
_maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	V	V	--	107
_maxVW02-05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	V	--	--	103
_maxVW12+13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	V	--	--	107
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	V	--	--	98
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	V	V	--	105

5 RESULTATEN EN ANALYSE

5.1 Representatieve bedrijfssituatie

In Tabel 6 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) voor de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. Gedetailleerde resultaten met deelbijdragen zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 6: Resultaten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} ten gevolge van de RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag (7-19u)		Avond (19-23u)		Nacht (23-7u)	
			$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	2	48	68	28	44	27	26
IP01_B	Nieuwe woning noordgevel	5	49	69	29	48	29	27
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	2	46	66	27	37	27	25
IP02_B	Nieuwe woning westgevel	5	47	66	29	38	28	27
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	2	40	68	21	46	19	20
IP03_B	Nieuwe woning oostgevel	5	40	68	22	47	20	22
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	2	32	58	15	29	15	16
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	5	33	59	17	30	17	18
Toetswaarde omgevingsplan			*50*	*70*	*45*	*65*	*40*	*60*

Uit de resultaten blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie de waarden voor geluid voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) aan de regels bij het tijdelijke deel van het omgevingsplan voldoen.

5.2 Incidentele bedrijfssituatie

In Tabel 7 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) voor de incidentele bedrijfssituatie (IBS) weergegeven. Gedetailleerde resultaten met deelbijdragen zijn opgenomen in bijlage 4.

Tabel 7: Resultaten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} ten gevolge van de IBS

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Avond (19-23u)	
			$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	2	45	68
IP01_B	Nieuwe woning noordgevel	5	45	69
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	2	43	66
IP02_B	Nieuwe woning westgevel	5	44	66
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	2	37	68
IP03_B	Nieuwe woning oostgevel	5	37	68
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	2	28	51
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	5	29	53
Toetswaarde omgevingsplan			*45*	*65*

Uit de resultaten blijkt dat ten gevolge van de incidentele bedrijfssituatie (IBS), waarbij transportactiviteiten met tractoren in de avondperiode plaats kunnen vinden, de waarden voor geluid voor de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) volgens de regels bij het tijdelijk deel van het omgevingsplan worden overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de piekgeluiden door het rijden van de tractoren (aandrijfgeluid).

In hoofdstuk 6 is een beoordeling van mogelijke voorzieningen opgenomen waarmee de geluidbelasting verlaagd kan worden.

6 ONDERZOEK MAATREGELEN

6.1 Algemeen

Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de RBS en de IBS en de maximale geluidniveaus ten gevolge van de RBS, wordt opgemerkt dat wordt voldaan aan de waarden voor geluid volgens artikel 22.63 van de regels bij het tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente Hollandse Kroon. Aangezien in de beoordeling alle bronnen zijn meegenomen, kan gesteld worden dat in de RBS het plan verenigbaar is met een ETFAL.

In de incidentele bedrijfssituatie treden in de avondperiode maximale geluidniveaus op die de waarden voor geluid volgens artikel 22.63 overschrijden. Daarom is een aanvullend onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of maatregelen getroffen kunnen worden om de maximale geluidniveaus bij de nieuwe woning te verlagen.

Voor het onderzoek naar geluidreducerende maatregelen wordt onderscheid gemaakt in de volgende mogelijke voorzieningen:

- Maatregelen aan de bron.
- Maatregelen in de overdracht.
- Maatregen bij de ontvanger.

Een beoordeling van de maatregelen is hierna opgenomen:

6.2 Maatregelen aan de bron


Bij maatregelen aan de bron moet gedacht worden aan het verlagen van de geluidemissie door stillere bronnen, of minder activiteiten.

Het bedrijf gebruikt moderne voertuigen, materieel en machines die voldoen aan de huidige stand der techniek. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om extra maatregelen te treffen om het geluid op bronniveau verder te verlagen.

6.3 Maatregelen in de overdracht

Maatregelen in de overdracht kunnen getroffen worden in de vorm van schermen tussen de bron en de ontvanger.

In het stedenbouwkundige plan is aan de zuidzijde van het bedrijf en ten noorden van de woning ruimte voor de realisatie van een aarden wal met begroeiing. Deze wal is primair bedoeld voor een visuele afscherming, maar heeft ook een akoestisch effect. In onderstaande figuur is de mogelijke ligging van de aarden wal weergegeven.

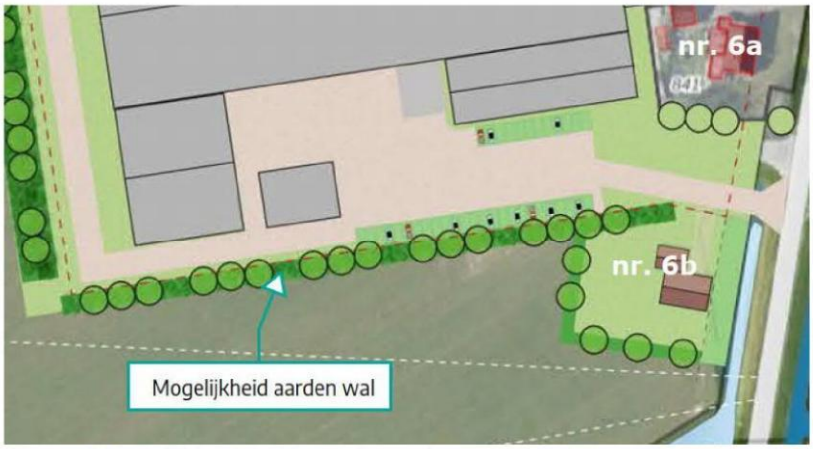

Figuur 4: Mogelijkheid positie aarden wal

Op basis van de volgende overwegingen wordt voorgesteld om uit geluidoogpunt geen verdere voorwaarden te stellen aan (de hoogte van) de aarden wal. Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- De overschrijdingen vinden plaats in de avondperiode. De beoordeling voor deze periode vindt doorgaans plaats op een beoordelingshoogte van 5 meter (1e verdieping). Hiervan uitgaande moet de wal meer dan 3 meter hoog worden voor een relevant geluidafschermend effect.
- De wal heeft geen effect op de maximale geluidniveaus op de noordelijke en oostelijke gevel. Dit komt omdat de wal uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt niet doorgezet kan worden langs de gehele inrit. De voertuigen worden hierdoor bij het opdraaien van de inrit niet afgeschermd door de aarden wal.
- De activiteiten die in de avondperiode tot een overschrijding leiden vinden slechts incidenteel en zeker niet meer dan 12 keer per jaar plaats. Het oprichten van een hoge geluidwal voor deze situatie is redelijkerwijs niet doelmatig.

6.4 Maatregelen bij de ontvanger

Omdat door de incidentele bedrijfssituatie de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) de waarden voor geluid volgens de regels bij het tijdelijke deel van het omgevingsplan overschrijden is voor de verdere beoordeling uitgegaan van de waarden voor geluid zoals opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Allereerst is getoetst aan de standaardwaarden volgens artikel 5.65 en tabel 5.65.1. In deze tabel is als standaardwaarde voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) door het aandrijfgeluid van voertuigen een waarde van 70 dB(A) opgenomen voor de avondperiode (en nachtperiode). Aan deze waarde wordt voldaan. Als zodanig kan redelijkerwijs gesteld worden dat extra maatregelen bij de woning niet nodig zijn.

In aanvulling wordt nog opgemerkt dat op basis van artikel 5.66 en tabel 5.66 van het Bkl de grenswaarde voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) in geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige gebouwen 55 dB(A) in de avondperiode (en nachtperiode) bedraagt voor piekgeluiden door het veroorzaakt door het aandrijfgeluid van voertuigen. Uitgaande van een minimale geluidwering van 20 dB voor een nieuwe woning (eis Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl), wordt hier ruimschoots aan voldaan.

7 CONCLUSIE

Door VDM akoestiek is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd voor het plan voor de realisatie van een woning aan de Valbrugweg 6b in 't Veld. De woning valt binnen de invloedsfeer van het agrarische bedrijf aan de Valbrugweg 4-6 (A.S. de Boer B.V.). In dit onderzoek is tevens rekening gehouden met een beoogde uitbreiding van het bedrijf.

Met dit onderzoek is beoordeeld of, in het kader van een goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving (GoFIo), de realisatie van de woning verenigbaar is met een evenwichtige toedeling van functies aan locatie (ETFAL). In dit kader is het geluid door het bedrijf op de nieuwe woning beoordeeld. Voor het onderzoek is uitgegaan van gegevens over de bedrijfssituatie(s) aangeleverd door het bedrijf in combinatie met een akoestisch onderzoek van het bedrijf uit 2021.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) de waarden voor geluid uit de regels bij het tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente Hollandse Kroon niet worden overschreden. Omdat in de beoordeling alle bronnen zijn meegenomen, kan gesteld worden dat voor de RBS sprake is van aanvaardbaar geluid.

In de incidentele bedrijfssituatie (IBS), waarin tijdens oogstperioden tractorbewegingen in de avondperiode plaats kunnen vinden, voldoet het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ook aan de waarden voor geluid volgens de regels bij het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De waarden voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) in de avondperiode worden wel overschreden.


Op basis van de volgende overwegingen is toch sprake van een ETFAL en aanvaardbaar geluid bij de nieuwe woning:

- Het treffen van maatregelen aan de bronnen is redelijkerwijs niet mogelijk.
- Het treffen van maatregelen in de overdracht is niet doelmatig. Dit komt omdat een scherm/aarden wal hoog moet worden en dat die niet langs de gehele inrit aangelegd kan worden. Hierdoor kunnen sowieso niet alle overschrijdingen weggenomen worden.
- De incidentele bedrijfssituatie (IBS) vindt slechts enkele malen per jaar (maximaal 12) plaats.
- Omdat niet aan de regels van het omgevingsplan voldaan kan worden, is aansluiting gezocht bij de waarden voor geluid volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Hierbij wordt opgemerkt dat de maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het aandrijfgeluid van de tractoren. Als zodanig voldoen de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) van ten hoogste 69 dB(A), aan de standaardwaarden voor geluid volgens artikel 5.65 en tabel 5.65.1 van het Bkl.
- Het gaat om een nieuwbouwwoning die wordt gebouwd binnen de kaders van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie zal daarmee minimaal 20 dB bedragen. Hiervan uitgaande voldoet het maximale geluidniveau (L_{Amax}) in geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige gebouwen ook ruimschoots aan de grenswaarden volgens artikel 5.66 en tabel 5.66 van het Bkl voor de avondperiode ($L_{Amax} \leq$ 55 dB(A)).

BIJLAGE 1

Overzichten rekenmodel

akoestiek

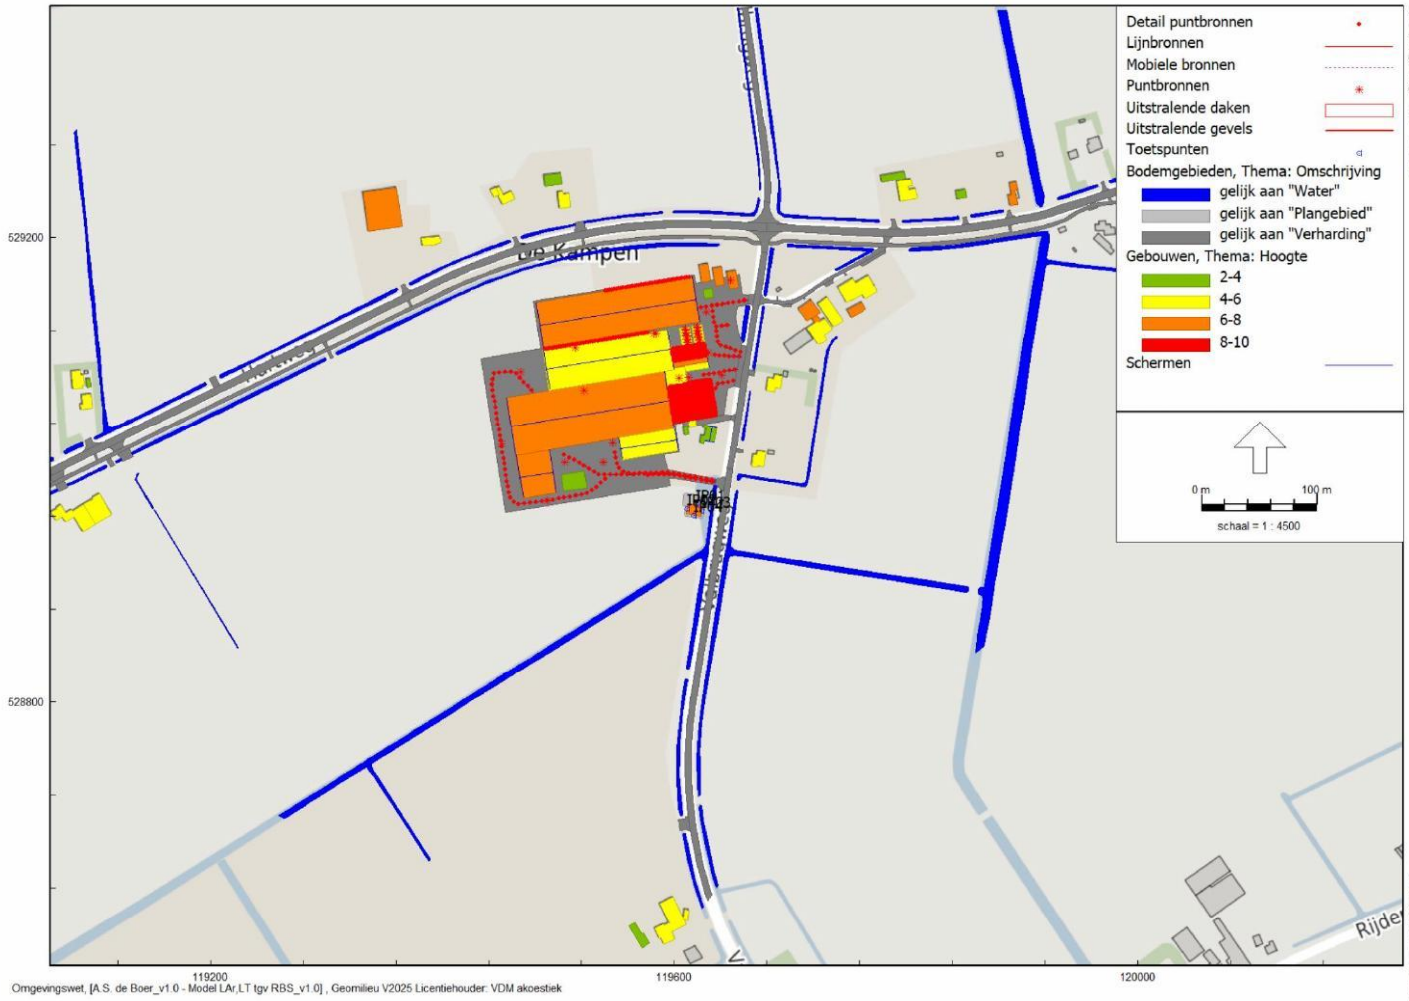


VDM-250503.00.R01
Valbrugweg 4-6 't Veld

Bijlage 1
Situatieoverzicht



Omgevingswet, [A.S. de Boer_v1.0 - Model LAr,LT tgv RBS_v1.0] , Geomilieu V2025 Licentiehouder: VDM akoestiek

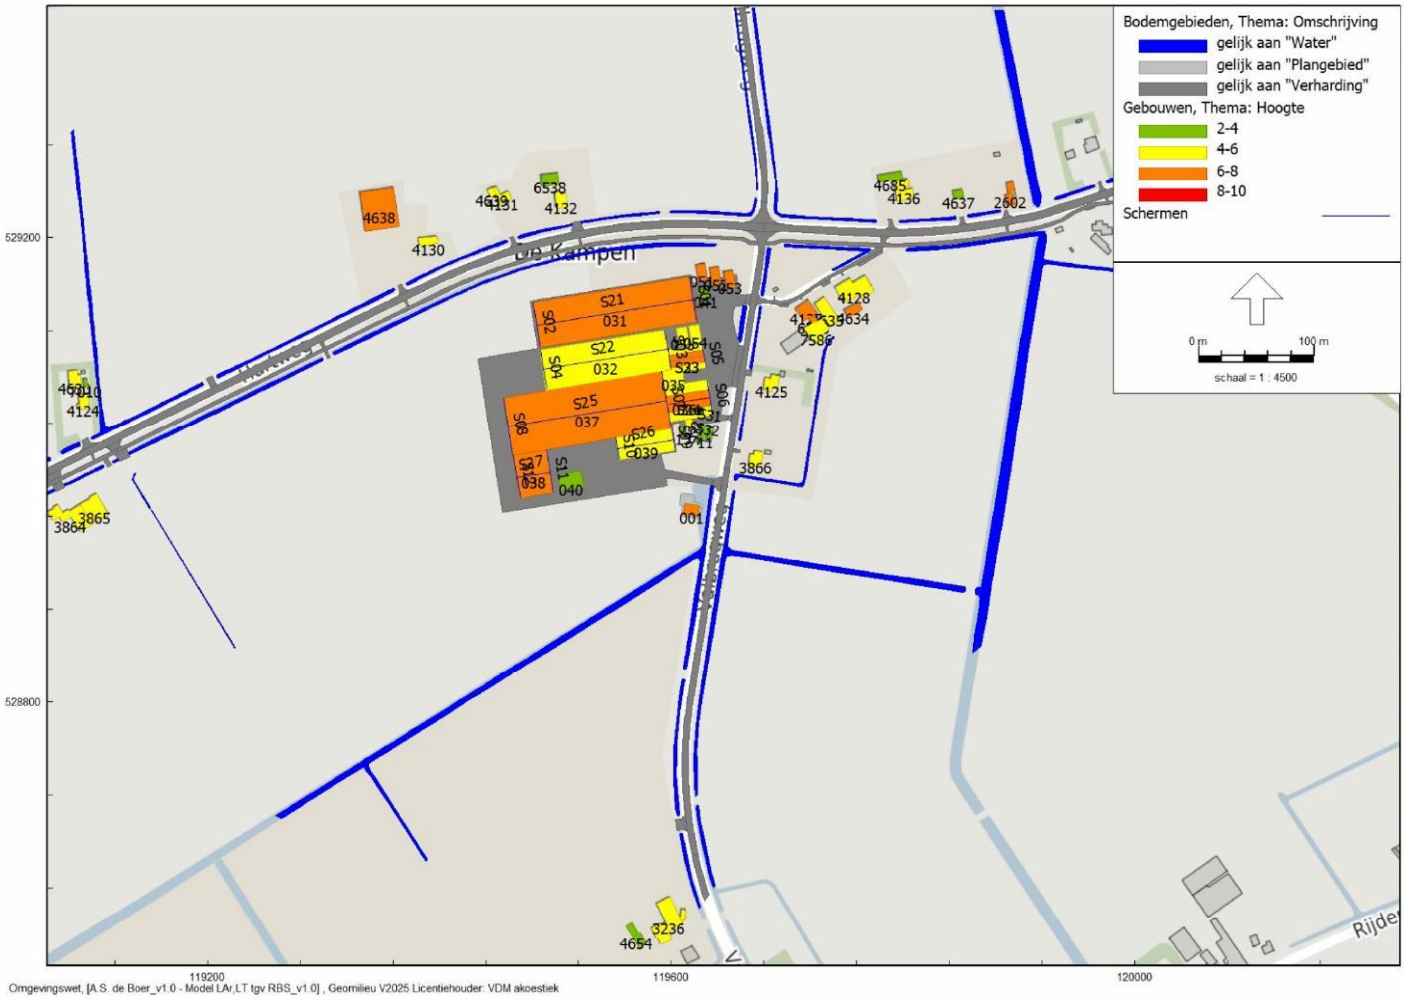


VDM-250503.00.R01
Valbrugweg 4-6 't Veld

Overzicht gebouwen, schermen, bodemgebieden (thematische presentatie)

Bijlage 1


Omgevingswet, [A.S. de Boer_v1.0 - Model LAr,LT tgv RBS_v1.0] , Geomilieu V2025 Licentiehouder: VDM akoestiek

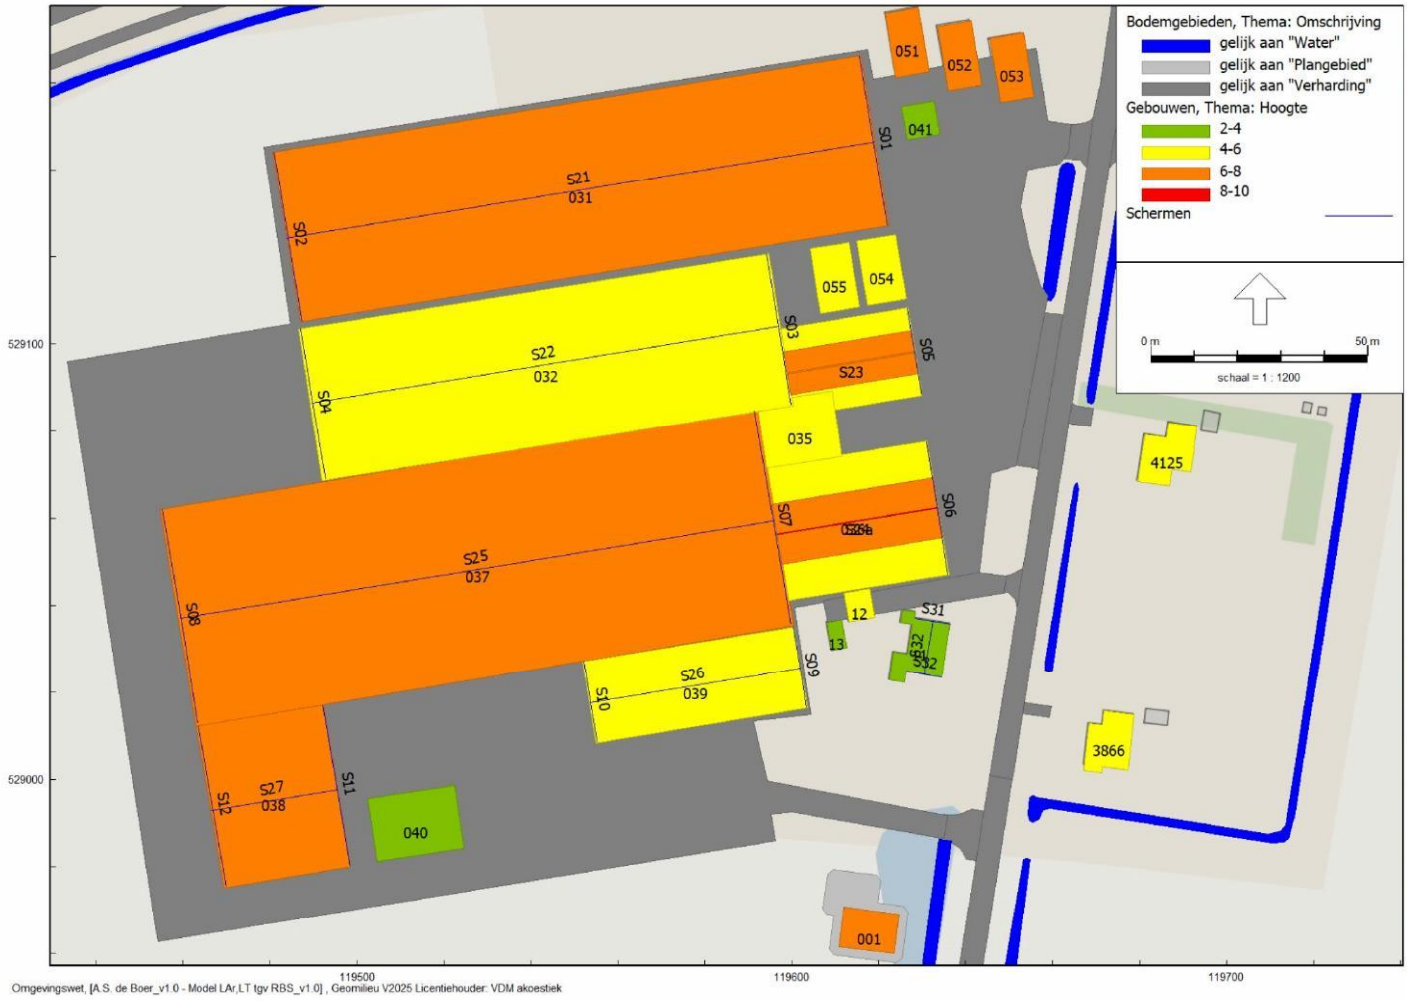


VDM-250503.00.R01
Valbrugweg 4-6 't Veld

Overzicht gebouwen, schermen, bodemgebieden (thematische presentatie)

Bijlage 1

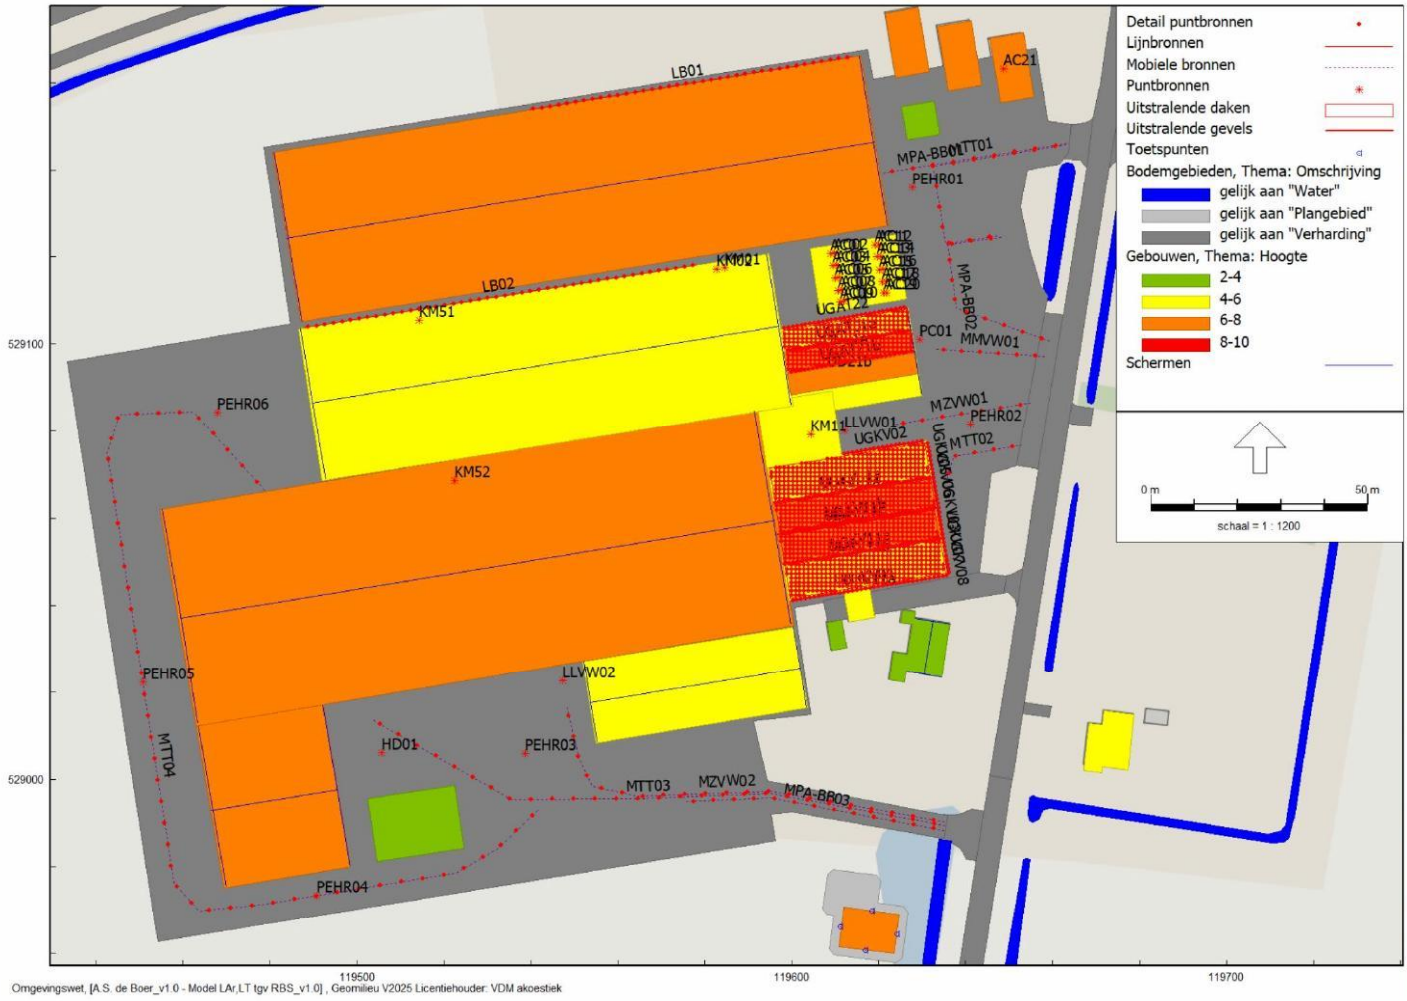
Detail puntbronnen
Lijnbronnen
Mobiele bronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "Water"
gelijk aan "Plangebied"
gelijk aan "Verharding"
Gebouwen, Thema: Hoogte
2-4
4-6
6-8
8-10
Schermen
0 m
50 m
schaal = 1 : 1200
LB01
LB02
AC21
MPA-BB01
MTT01
PEHR01
KM21
KM51
KM52
KM11
UGA122
PC01
MMVW01
MZVW01
PEHR02
LLVW01
UGKV02
MTT02
PEHR06
PEHR05
LLVW02
HD01
PEHR03
MTT03
MZVW02
MPA-BB03
MTT04
PEHR04
529100
529000
119500
119600
119700
Omgevingswet, [A.S. de Boer_v1.0 - Model LAr,LT tgv RBS_v1.0] , Geomilieu V2025 Licentiehouder: VDM akoestiek

Overzicht geluiduitstralende delen LAr,LT t.g.v. RBS + IBS

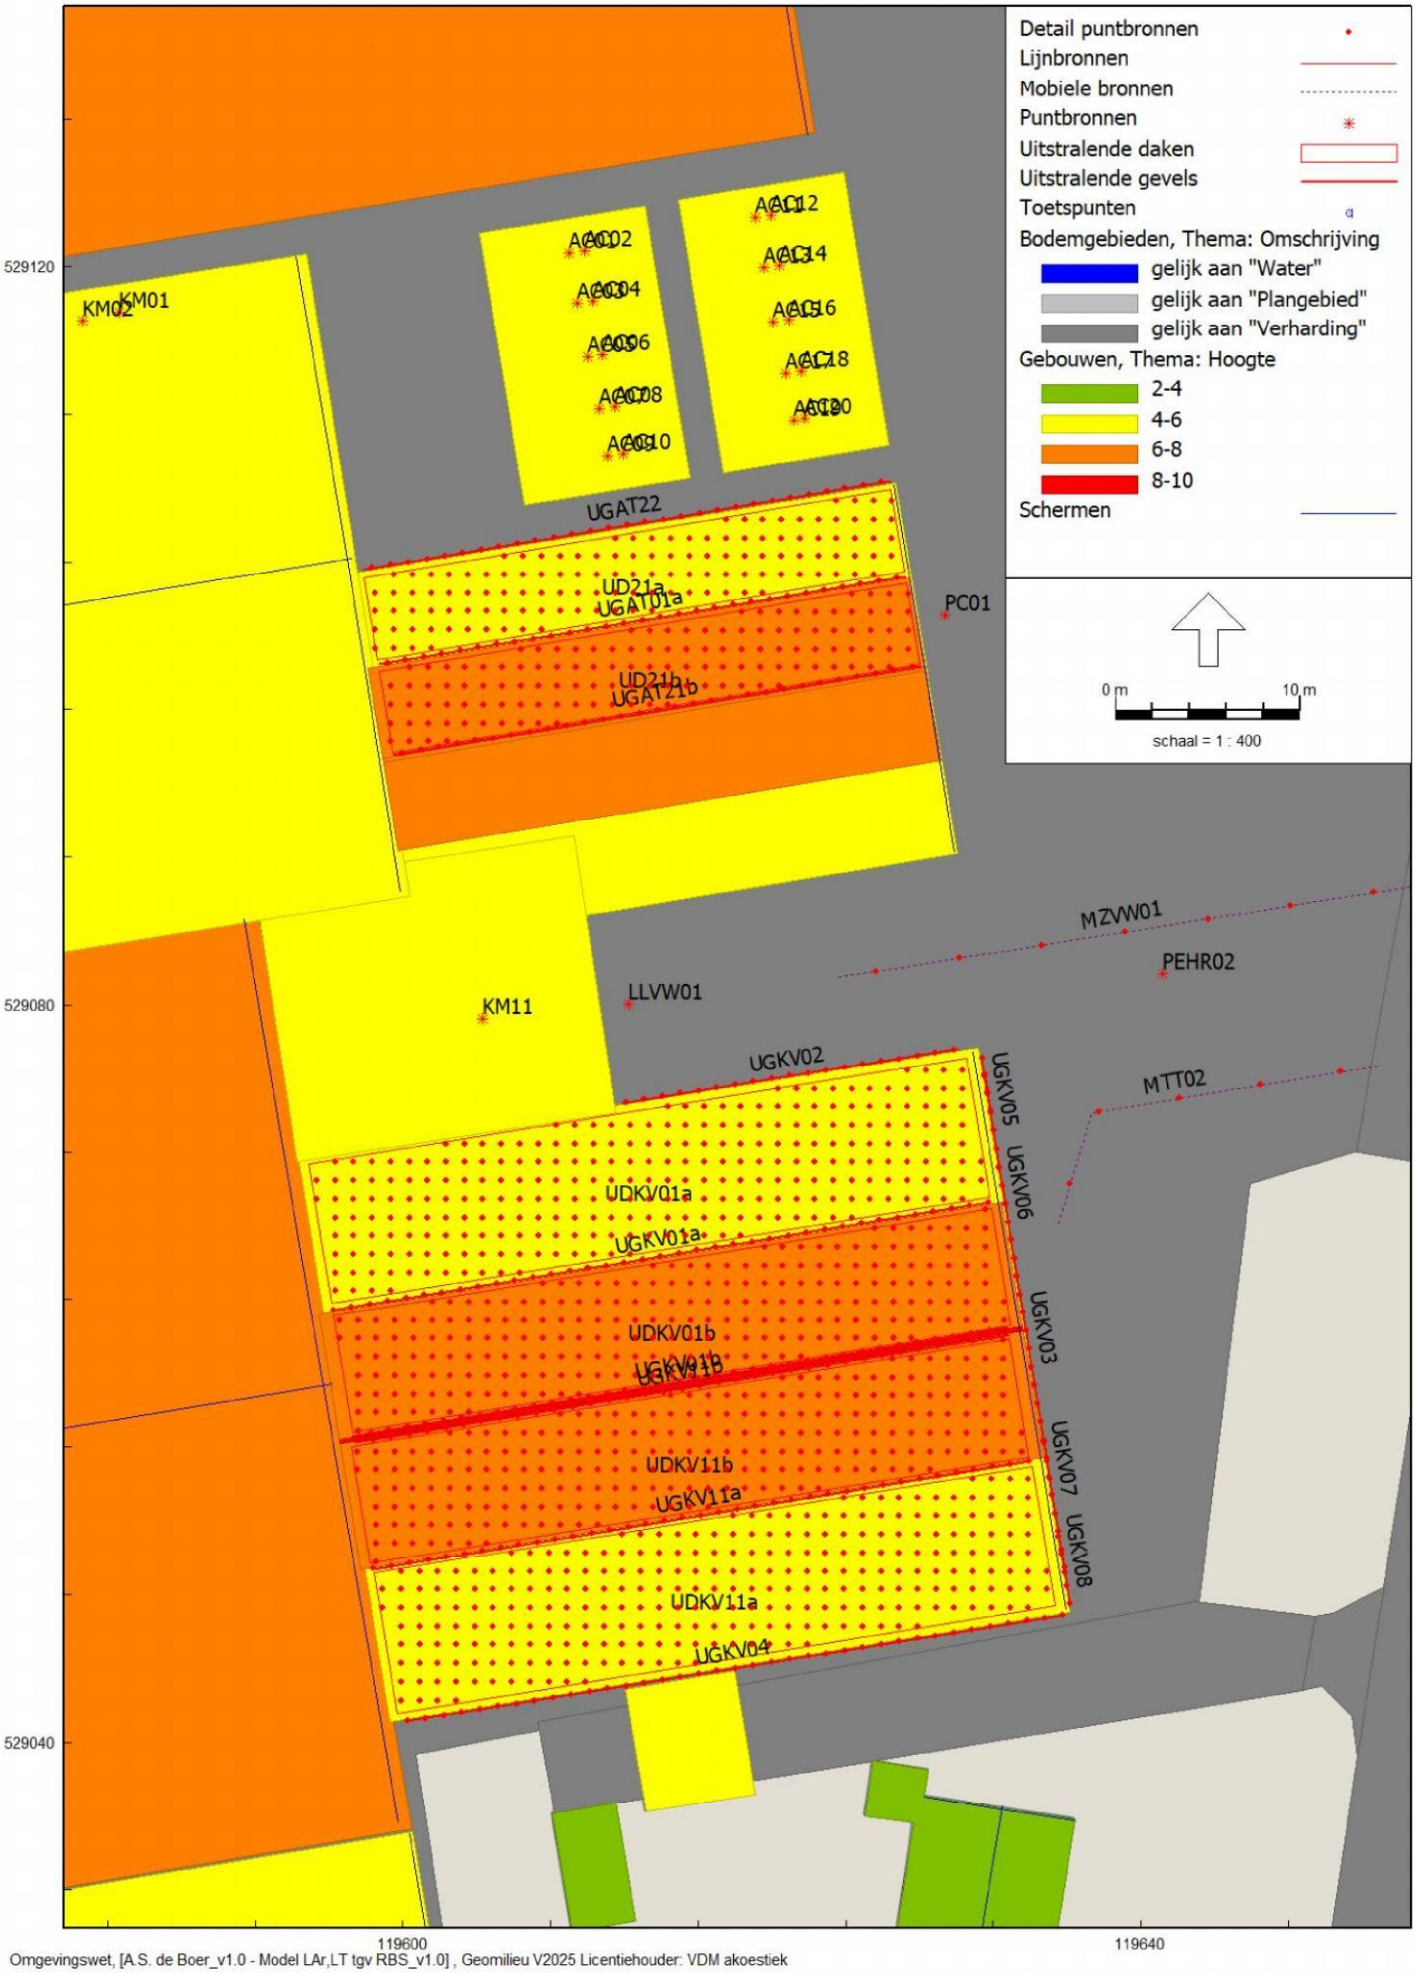



Omgevingswet, [A.S. de Boer_v1.0 - Model LAmax tgv RBS_v1.0] , Geomilieu V2025 Licentiehouder: VDM akoestiek

BIJLAGE 2

Invoergegevens rekenmodel

akoestiek

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0

Model eigenschap	
Omschrijving	Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Verantwoordelijke	VDM
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	[redacted] op 4-6-2025
Laatst ingezien door	op 4-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie
- Standaard bodemfactor [-]	0,8
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0

Model eigenschap	
Omschrijving	Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
Verantwoordelijke	VDM
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	[redacted] op 4-6-2025
Laatst ingezien door	op 4-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie
- Standaard bodemfactor [-]	0,8
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0

Model eigenschap	
Omschrijving	Model LAmax tgv RBS_v1.0
Verantwoordelijke	VDM
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	[redacted] op 4-6-2025
Laatst ingezien door	[redacted] op 4-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie
- Standaard bodemfactor [-]	0,8
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0

Model eigenschap	
Omschrijving	Model LAmax tgv IBS_v1.0
Verantwoordelijke	VDM
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	[redacted] op 4-6-2025
Laatst ingezien door	op 4-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie
- Standaard bodemfactor [-]	0,8
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
IP01	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	0,00	Relatief	Ja	2,00	5,00	--	--	--	--
IP02	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	0,00	Relatief	Ja	2,00	5,00	--	--	--	--
IP03	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	0,00	Relatief	Ja	2,00	5,00	--	--	--	--
IP04	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	0,00	Relatief	Ja	2,00	5,00	--	--	--	--

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp(IL)	Refl. 31	Refl. 63
036a	Bedrijfsgebouw hellend dak	119595,47	529063,19	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	524,88	0 dB	0,20	0,20
S23	Bedrijfsgebouw nok -- 0,10m (L/R)	119598,94	529093,37	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	5,95	2 dB	0,00	0,00
S23	Bedrijfsgebouw nok -- 5,00m (L/R)	119598,13	529098,20	6,25	6,25	6,25	0,00	Relatief	297,67	0 dB	0,80	0,80
S24	Bedrijfsgebouw hellend dak	119596,59	529056,38	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	7,50	2 dB	0,00	0,00
001	Nieuwbouw 6b	119624,64	528968,99	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	116,82	0 dB	0,80	0,80
11	Woning 6a	119634,45	529023,44	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	137,85	0 dB	0,80	0,80
12	Woning 6a	119613,17	529036,25	4,68	4,68	4,68	0,00	Relatief	40,57	0 dB	0,80	0,80
13	Woning 6a	119609,18	529029,69	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	22,76	0 dB	0,80	0,80
031	Bedrijfsgebouw	119480,59	529144,07	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	5424,45	0 dB	0,80	0,80
032	Bedrijfsgebouw	119600,35	529085,89	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	3865,31	0 dB	0,80	0,80
033	Bedrijfsgebouw	119597,11	529103,36	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	611,23	0 dB	0,80	0,80
035	Bedrijfsgebouw	119611,58	529074,12	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	266,12	0 dB	0,80	0,80
036	Bedrijfsgebouw	119631,20	529077,68	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	1158,29	0 dB	0,80	0,80
037	Bedrijfsgebouw	119463,07	529012,20	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7039,78	0 dB	0,80	0,80
038	Bedrijfsgebouw	119492,25	529017,15	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	1114,40	0 dB	0,80	0,80
039	Bedrijfsgebouw	119555,02	529008,30	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	936,30	0 dB	0,80	0,80
040	Bedrijfsgebouw	119502,42	528995,56	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	293,55	0 dB	0,80	0,80
041	Bedrijfsgebouw	119633,84	529148,44	3,60	3,60	3,60	0,00	Relatief	58,59	0 dB	0,80	0,80
051	Huisvesting	119621,44	529175,97	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	117,86	0 dB	0,80	0,80
052	Huisvesting	119633,48	529172,90	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	117,86	0 dB	0,80	0,80
053	Huisvesting	119645,53	529170,22	6,75	6,75	6,75	0,00	Relatief	117,86	0 dB	0,80	0,80
054	Huisvesting	119614,96	529123,61	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	135,87	0 dB	0,80	0,80
055	Huisvesting	119604,18	529121,83	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	135,87	0 dB	0,80	0,80
2602	NL.IMBAG.Pand.0412100000567746	119889,41	529246,44	6,51	6,51	6,51	0,00	Relatief	110,03	0 dB	0,80	0,80
3236	NL.IMBAG.Pand.0412100000565757	119608,04	528612,94	4,64	4,64	4,64	0,00	Relatief	552,48	0 dB	0,80	0,80
3864	NL.IMBAG.Pand.0412100000567070	119082,16	528959,44	4,83	4,83	4,83	0,00	Relatief	391,22	0 dB	0,80	0,80
3865	NL.IMBAG.Pand.0412100000567077	119104,02	528978,88	4,08	4,08	4,08	0,00	Relatief	332,26	0 dB	0,80	0,80
3866	NL.IMBAG.Pand.0412100000567113	119667,25	529002,50	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	124,89	0 dB	0,80	0,80
4124	NL.IMBAG.Pand.0412100000567508	119088,45	529051,81	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief	109,13	0 dB	0,80	0,80
4125	NL.IMBAG.Pand.0412100000567524	119692,93	529081,06	5,64	5,64	5,64	0,00	Relatief	134,95	0 dB	0,80	0,80
4127	NL.IMBAG.Pand.0412100000567555	119717,92	529146,06	6,30	6,30	6,30	0,00	Relatief	174,82	0 dB	0,80	0,80
4128	NL.IMBAG.Pand.0412100000567569	119772,72	529158,06	5,53	5,53	5,53	0,00	Relatief	430,16	0 dB	0,80	0,80
4130	NL.IMBAG.Pand.0412100000567608	119397,50	529200,75	5,55	5,55	5,55	0,00	Relatief	99,96	0 dB	0,80	0,80
4131	NL.IMBAG.Pand.0412100000567649	119446,46	529242,00	5,80	5,80	5,80	0,00	Relatief	109,43	0 dB	0,80	0,80
4132	NL.IMBAG.Pand.0412100000567650	119501,04	529224,87	5,79	5,79	5,79	0,00	Relatief	117,02	0 dB	0,80	0,80
4136	NL.IMBAG.Pand.0412100000567749	119809,67	529233,50	4,40	4,40	4,40	0,00	Relatief	220,84	0 dB	0,80	0,80
4630	NL.IMBAG.Pand.0412100000571628	119089,37	529072,63	4,89	4,89	4,89	0,00	Relatief	140,08	0 dB	0,80	0,80
4634	NL.IMBAG.Pand.0412100000571637	119764,84	529138,25	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	102,32	0 dB	0,80	0,80
4635	NL.IMBAG.Pand.0412100000571638	119737,62	529122,75	4,79	4,79	4,79	0,00	Relatief	231,15	0 dB	0,80	0,80
4637	NL.IMBAG.Pand.0412100000571696	119851,09	529241,00	3,82	3,82	3,82	0,00	Relatief	57,49	0 dB	0,80	0,80

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
036a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp(IL)	Refl. 31	Refl. 63
4638	NL.IMBAG.Pand.0412100000571697	119365,13	529209,19	6,35	6,35	6,35	0,00	Relatief	979,60	0 dB	0,80	0,80
4639	NL.IMBAG.Pand.0412100000571698	119446,10	529242,69	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	33,98	0 dB	0,80	0,80
4654	NL.IMBAG.Pand.0412100000571909	119565,81	528609,94	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	149,62	0 dB	0,80	0,80
4685	NL.IMBAG.Pand.0412100000572060	119799,48	529250,75	3,98	3,98	3,98	0,00	Relatief	128,85	0 dB	0,80	0,80
6538	NL.IMBAG.Pand.1911100000586417	119502,21	529255,62	2,87	2,87	2,87	0,00	Relatief	148,94	0 dB	0,80	0,80
6563	NL.IMBAG.Pand.1911100000586878	119724,93	529126,94	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	25,44	0 dB	0,80	0,80
7010	NL.IMBAG.Pand.1911100000596747	119092,96	529078,25	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	24,01	0 dB	0,80	0,80
7586	NL.IMBAG.Pand.0412100000571636	119714,92	529121,71	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	245,74	0 dB	0,80	0,80

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
S01	Bedrijfsgebouw kopgevel	119615,57	529166,05	119621,95	529127,06	7,50	7,50	0,00	0,00	--	7,50	13,00	7,50
S02	Bedrijfsgebouw kopgevel	119480,92	529144,10	119487,31	529105,11	7,50	7,50	0,00	0,00	--	7,50	13,00	7,50
S03	Bedrijfsgebouw kopgevel	119594,24	529120,50	119599,87	529086,08	6,00	6,00	0,00	0,00	--	6,00	11,00	6,00
S04	Bedrijfsgebouw kopgevel	119487,06	529103,41	119492,78	529068,83	6,00	6,00	0,00	0,00	--	6,00	11,00	6,00
S05	Bedrijfsgebouw kopgevel	119626,61	529108,14	119629,90	529088,24	5,00	5,00	0,00	0,00	--	5,00	7,50	5,00
S06	Bedrijfsgebouw kopgevel	119630,92	529077,46	119635,95	529047,13	6,00	6,00	0,00	0,00	--	6,00	10,00	6,00
S07	Bedrijfsgebouw kopgevel	119591,40	529084,60	119599,77	529035,65	7,00	7,00	0,00	0,00	--	7,00	12,00	7,00
S08	Bedrijfsgebouw kopgevel	119455,24	529061,96	119463,37	529012,77	7,00	7,00	0,00	0,00	--	7,00	12,00	7,00
S09	Bedrijfsgebouw kopgevel	119600,37	529035,01	119603,45	529016,38	6,00	6,00	0,00	0,00	--	6,00	10,00	6,00
S10	Bedrijfsgebouw kopgevel	119552,27	529027,00	119555,34	529008,42	6,00	6,00	0,00	0,00	--	6,00	10,00	6,00
S11	Bedrijfsgebouw kopgevel	119492,15	529016,84	119498,39	528980,20	6,00	6,00	0,00	0,00	--	6,00	10,00	6,00
S12	Bedrijfsgebouw kopgevel	119463,56	529012,22	119469,90	528975,44	6,00	6,00	0,00	0,00	--	6,00	10,00	6,00
S21	Bedrijfsgebouw nok	119483,82	529124,33	119619,19	529146,50	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
S22	Bedrijfsgebouw nok	119489,71	529086,58	119597,28	529104,19	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
S25	Bedrijfsgebouw nok	119459,45	529037,02	119596,23	529059,42	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
S26	Bedrijfsgebouw nok	119553,59	529017,53	119602,07	529025,52	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
S27	Bedrijfsgebouw nok	119466,46	528992,80	119495,48	528997,56	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
S31	Kopgevel woning 6a	119636,39	529035,76	119628,23	529037,06	3,00	3,00	0,00	0,00	--	3,00	7,50	3,00
S32	Kopgevel woning 6a	119634,39	529023,53	119626,40	529024,79	3,00	3,00	0,00	0,00	--	3,00	7,50	3,00
S32	Nok woning 6a	119632,48	529036,52	119630,46	529024,24	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Cp(IL)	Zwevend	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63
S01	13,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S02	13,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
S03	11,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S04	11,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
S05	7,50	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S06	10,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S07	12,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S08	12,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
S09	10,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S10	10,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S11	10,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S12	10,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
S21	13,00	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S22	11,00	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S25	12,00	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S26	10,00	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S27	10,00	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31	7,50	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
S32	7,50	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
S32	7,50	0,00	Relatief	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
S01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Oppervlak	Versie	Bf
WATER	Water	560,04		0,00
WATER	Water	86,75		0,00
WATER	Water	63,88		0,00
WATER	Water	637,33		0,00
WATER	Water	11,08		0,00
WATER	Water	460,04		0,00
WATER	Water	106,50		0,00
WATER	Water	213,20		0,00
WATER	Water	102,40		0,00
WATER	Water	456,40		0,00
WATER	Water	228,31		0,00
WATER	Water	606,32		0,00
WATER	Water	979,89		0,00
WATER	Water	192,50		0,00
WATER	Water	70,80		0,00
WATER	Water	70,99		0,00
WATER	Water	310,25		0,00
WATER	Water	312,69		0,00
WATER	Water	41,06		0,00
WATER	Water	114,25		0,00
WATER	Water	2143,72		0,00
WATER	Water	121,64		0,00
WATER	Water	68,00		0,00
WATER	Water	3068,50		0,00
WATER	Water	258,52		0,00
WATER	Water	1246,60		0,00
WATER	Water	75,41		0,00
WATER	Water	114,29		0,00
Water	Water	155,56		0,00
WATER	Water	75,17		0,00
WATER	Water	87,36		0,00
WATER	Water	113,11		0,00
WATER	Water	374,32		0,00
WATER	Water	371,69		0,00
WATER	Water	393,32		0,00
WATER	Water	126,81		0,00
WATER	Water	171,40		0,00
WATER	Water	104,96		0,00
WATER	Water	307,84		0,00
WATER	Water	169,79		0,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Oppervlak	Versie	Bf
WATER	Water	244,70		0,00
WATER	Water	563,12		0,00
WATER	Water	238,91		0,00
WEG	Verharding	202,84		0,00
WEG	Verharding	220,44		0,00
WEG	Verharding	32930,81		0,00
WEG	Verharding	13,76		0,00
WEG	Verharding	39,06		0,00
WEG	Verharding	4196,70		0,00
WEG	Verharding	1992,62		0,00
WEG	Verharding	11,64		0,00
WEG	Verharding	69,06		0,00
WEG	Verharding	28,38		0,00
WEG	Verharding	12,21		0,00
WEG	Verharding	2109,75		0,00
WEG	Verharding	15,93		0,00
WEG	Verharding	37,07		0,00
WEG	Verharding	18,14		0,00
WEG	Verharding	30,14		0,00
WEG	Verharding	63,30		0,00
WEG	Verharding	82,48		0,00
WEG	Verharding	75,57		0,00
WEG	Verharding	155,78		0,00
WEG	Verharding	71,32		0,00
WEG	Verharding	17,00		0,00
WEG	Verharding	53,73		0,00
WEG	Verharding	64,54		0,00
WEG	Verharding	10,17		0,00
WEG	Verharding	58,09		0,00
WEG	Verharding	22,58		0,00
WEG	Verharding	376,19		0,00
WEG	Verharding	2,54		0,00
WEG	Verharding	20,45		0,00
WEG	Verharding	80,64		0,00
WEG	Verharding	1,45		0,00
WEG	Verharding	88,90		0,00
WEG	Verharding	1829,65		0,00
WEG	Verharding	39,81		0,00
WEG	Verharding	66,18		0,00
WEG	Verharding	3,55		0,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Oppervlak	Versie	Bf
WEG	Verharding	982,69		0,00
WEG	Verharding	198,71		0,00
WEG	Verharding	892,81		0,00
WEG	Verharding	28,69		0,00
WEG	Verharding	29,75		0,00
WEG	Verharding	1044,95		0,00
WEG	Verharding	195,77		0,00
WEG	Verharding	189,23		0,00
WEG	Verharding	19,19		0,00
WEG	Verharding	16,24		0,00
WEG	Verharding	21,90		0,00
WEG	Verharding	47,77		0,00
Woning	Plangebied	306,52		0,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	Voertuigen	119658,14	529097,16	119632,85	529098,86	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	Voertuigen	119662,96	529145,76	119647,92	529124,92	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	Voertuigen	119648,15	529124,47	119659,67	529100,53	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	Voertuigen	119634,97	528988,37	119575,10	528994,86	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
MTT01	Tractor	Voertuigen	119663,08	529146,03	119620,80	529139,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MTT02	Tractor afvoer koolafval	Voertuigen	119635,56	529068,17	119653,02	529076,73	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MTT03	Tractor	Voertuigen	119635,17	528989,45	119503,18	529013,90	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MTT04	Tractor	Voertuigen	119478,67	529066,43	119542,12	528993,44	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MZVW01	Vrachtwagen	Voertuigen	119654,87	529086,43	119623,43	529081,45	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
MZVW02	Vrachtwagen	Voertuigen	119635,11	528990,29	119548,17	529016,92	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte3D	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
MMVW01	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	25,35	A	4	--	--	38,51	--	--	10	5,00
MPA-BB01	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	61,66	A	30	8	--	29,26	30,23	--	10	5,00
MPA-BB02	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	50,27	A	30	8	--	29,42	30,39	--	10	5,00
MPA-BB03	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	60,58	A	30	--	--	29,34	--	--	10	5,00
MTT01	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	42,81	A	10	--	--	34,02	--	--	10	5,00
MTT02	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	22,13	A	4	--	--	38,31	--	--	10	5,00
MTT03	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	137,59	A	30	--	--	29,11	--	--	10	5,00
MTT04	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	243,53	A	10	--	--	33,83	--	--	10	5,00
MZVW01	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	31,83	A	20	2	--	31,20	36,43	--	10	5,00
MZVW02	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	101,37	A	10	--	--	33,95	--	--	10	5,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
MMVW01	6	67,00	76,80	83,60	87,00	87,00	92,90	91,40	85,40	77,80	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPA-BB01	13	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPA-BB02	11	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPA-BB03	13	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT01	9	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT02	5	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT03	28	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT04	49	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZVW01	7	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZVW02	21	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
MMVW01	0,00	0,00	67,00	76,80	83,60	87,00	87,00	92,90	91,40	85,40	77,80	97,01
MPA-BB01	0,00	0,00	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06
MPA-BB02	0,00	0,00	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06
MPA-BB03	0,00	0,00	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06
MTT01	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MTT02	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MTT03	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MTT04	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MZVW01	0,00	0,00	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03
MZVW02	0,00	0,00	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron	Type
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,03	529120,75	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,88	529120,85	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,46	529118,04	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,30	529118,14	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,00	529115,12	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,85	529115,22	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,65	529112,31	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,49	529112,41	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,10	529109,75	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,95	529109,85	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,13	529122,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,97	529122,76	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,55	529119,95	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,39	529120,05	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,10	529117,03	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,94	529117,13	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,74	529114,22	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,58	529114,32	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,20	529111,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,78	529111,79	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119648,69	529163,18	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	Wasplaats	119505,69	529006,09	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	Installaties	119584,60	529117,52	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	Installaties	119582,65	529117,10	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
KM11	Condensor/koelmotor	Installaties	119604,32	529079,24	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	Installaties	119514,34	529105,51	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	Installaties	119522,38	529068,47	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	Voertuigen	119612,24	529080,06	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	Voertuigen	119547,27	529022,64	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
PC01	Cycloon	Installaties	119629,37	529101,10	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	Voertuigen	119627,80	529135,94	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	Voertuigen	119641,19	529081,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	Voertuigen	119538,73	529005,92	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	Voertuigen	119490,79	528973,41	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	Voertuigen	119450,82	529022,26	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	Voertuigen	119467,92	529084,37	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Nee	Normale puntbron

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
AC01	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC02	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC03	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC04	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC05	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC06	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC07	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC08	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC09	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC10	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC11	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC12	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC13	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC14	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC15	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC16	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC17	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC18	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC19	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC20	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
AC21	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee	--	35,30	45,40
HD01	0,00	360,00	33,343	--	--	4,0011	--	--	4,77	--	--	A	Nee	Nee	Nee	47,80	62,70	65,30
KM01	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee	50,00	64,10	76,00
KM02	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee	35,00	49,10	61,00
KM11	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee	70,80	73,80	70,00
KM51	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee	50,00	64,10	76,00
KM52	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee	50,00	64,10	76,00
LLVW01	0,00	360,00	41,687	12,503	--	5,0024	0,5001	--	3,80	9,03	--	A	Nee	Nee	Nee	70,50	72,80	79,00
LLVW02	0,00	360,00	20,845	--	--	2,5014	--	--	6,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	70,50	72,80	79,00
PC01	0,00	360,00	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	60,20	73,80	81,00
PEHR01	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	52,53	58,23	66,63
PEHR02	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	52,53	58,23	66,63
PEHR03	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	52,53	58,23	66,63
PEHR04	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	52,53	58,23	66,63
PEHR05	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	52,53	58,23	66,63
PEHR06	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee	52,53	58,23	66,63

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
AC01	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC02	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC03	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC04	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC05	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC06	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC07	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC08	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC09	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC10	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC11	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC12	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC13	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC14	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC15	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC16	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC17	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC18	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC19	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC20	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
AC21	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
HD01	73,80	86,50	83,90	86,10	88,50	90,20	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	62,70
KM01	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	64,10
KM02	65,20	67,60	65,50	61,00	54,50	46,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	49,10
KM11	73,90	71,70	66,80	61,40	57,20	48,20	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	73,80
KM51	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	64,10
KM52	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	64,10
LLVW01	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	72,80
LLVW02	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	72,80
PC01	84,60	79,80	81,30	73,70	69,00	61,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	73,80
PEHR01	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	58,23
PEHR02	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	58,23
PEHR03	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	58,23
PEHR04	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	58,23
PEHR05	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	58,23
PEHR06	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	58,23

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
AC01	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC02	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC03	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC04	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC05	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC06	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC07	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC08	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC09	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC10	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC11	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC12	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC13	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC14	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC15	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC16	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC17	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC18	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC19	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC20	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC21	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
HD01	65,30	73,80	86,50	83,90	86,10	88,50	90,20	94,60
KM01	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
KM02	61,00	65,20	67,60	65,50	61,00	54,50	46,00	71,91
KM11	70,00	73,90	71,70	66,80	61,40	57,20	48,20	79,64
KM51	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
KM52	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
LLVW01	79,00	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35
LLVW02	79,00	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35
PC01	81,00	84,60	79,80	81,30	73,70	69,00	61,00	88,47
PEHR01	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05
PEHR02	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05
PEHR03	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05
PEHR04	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05
PEHR05	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05
PEHR06	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
LB01	Droogwand	Installaties	119613,80	529165,99	119539,60	529153,84	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LB02	Droogwand	Installaties	119487,76	529103,73	119578,33	529118,16	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte3D	Lmax bron	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.
LB01	3,00	0,00	Relatief	75,18	Nee	A	True	50,003	50,003	50,003	6,0004	2,0001	4,0003	3,01	3,01	3,01	2,00
LB02	3,00	0,00	Relatief	91,71	Nee	A	True	50,003	50,003	50,003	6,0004	2,0001	4,0003	3,01	3,01	3,01	2,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	LwM Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
LB01	1	Ja	Nee	Nee	35,94	51,24	59,84	67,34	63,44	69,24	68,94	57,44	45,64	74,07	54,70	70,00	78,60
LB02	1	Ja	Nee	Nee	18,48	36,28	57,28	61,48	67,58	75,48	63,08	54,48	45,28	76,56	38,10	55,90	76,90

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125
LB01	86,10	82,20	88,00	87,70	76,20	64,40	92,83	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	38,94	54,24	62,84
LB02	81,10	87,20	95,10	82,70	74,10	64,90	96,18	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	21,48	39,28	60,28

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k	LwrM Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LB01	70,34	66,44	72,24	71,94	60,44	48,64	77,07	57,70	73,00	81,60	89,10	85,20	91,00	90,70	79,20	67,40	95,83
LB02	64,48	70,58	78,48	66,08	57,48	48,28	79,56	41,10	58,90	79,90	84,10	90,20	98,10	85,70	77,10	67,90	99,18

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	Uitstraling tulpenbollen en aardappelen	119598,63	529098,69	0,10	0,10	5,10	5,00
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	Uitstraling tulpenbollen en aardappelen	119599,49	529093,64	0,10	0,10	6,35	6,25
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119594,89	529071,35	0,10	0,10	6,10	6,00
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119597,29	529056,81	0,10	0,10	8,10	8,00
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119598,46	529049,16	0,10	0,10	6,10	6,00
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119598,26	529049,70	0,10	0,10	8,10	8,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hdef.	Oppervlak	Lmax bron	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)
UD21a	Relatief aan onderliggend item	130,28	Nee	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UD21b	Relatief aan onderliggend item	130,28	Nee	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV01a	Relatief aan onderliggend item	277,17	Nee	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV01b	Relatief aan onderliggend item	231,77	Nee	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV11a	Relatief aan onderliggend item	277,17	Nee	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV11b	Relatief aan onderliggend item	231,77	Nee	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
UD21a	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD21b	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV01a	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV01b	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV11a	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV11b	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
UD21a	0,00	0,00	0,00	0,00	--	42,45	50,35	51,55	49,85	47,05	43,35	41,55	--	56,55	--	63,60
UD21b	0,00	0,00	0,00	0,00	--	42,45	50,35	51,55	49,85	47,05	43,35	41,55	--	56,55	--	63,60
UDKV01a	0,00	0,00	0,00	0,00	--	33,54	40,84	46,04	49,44	54,74	49,34	29,14	--	57,22	--	57,97
UDKV01b	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,32	41,62	46,82	50,22	55,52	50,12	29,92	--	58,00	--	57,97
UDKV11a	0,00	0,00	0,00	0,00	--	33,54	40,84	46,04	49,44	54,74	49,34	29,14	--	57,22	--	57,97
UDKV11b	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,32	41,62	46,82	50,22	55,52	50,12	29,92	--	58,00	--	57,97

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
UD21a	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UD21b	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV01a	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV01b	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV11a	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV11b	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
UD21a	37,68	45,58	46,78	45,08	42,28	38,58	36,78	--	51,78	--	58,83	66,73	67,93	66,23	63,43	59,73	57,93
UD21b	37,68	45,58	46,78	45,08	42,28	38,58	36,78	--	51,78	--	58,83	66,73	67,93	66,23	63,43	59,73	57,93
UDKV01a	28,77	36,07	41,27	44,67	49,97	44,57	24,37	--	52,45	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80
UDKV01b	29,55	36,85	42,05	45,45	50,75	45,35	25,15	--	53,23	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80
UDKV11a	28,77	36,07	41,27	44,67	49,97	44,57	24,37	--	52,45	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80
UDKV11b	29,55	36,85	42,05	45,45	50,75	45,35	25,15	--	53,23	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
UD21a	--	72,93
UD21b	--	72,93
UDKV01a	--	76,88
UDKV01b	--	76,88
UDKV11a	--	76,88
UDKV11b	--	76,88

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	Uitstraling tulpenbollen en aardappelen	119598,73	529098,43	119627,27	529103,22	0,10	0,10
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	Uitstraling tulpenbollen en aardappelen	119599,54	529093,57	119628,08	529098,36	0,10	0,10
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	Uitstraling tulpenbollen en aardappelen	119597,89	529103,60	119626,43	529108,39	0,10	0,10
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119596,22	529063,41	119631,77	529069,27	0,10	0,10
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119597,30	529056,60	119632,78	529062,44	0,10	0,10
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	Uitstraling koolverwerking	119611,87	529074,66	119630,12	529077,61	0,10	0,10
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	Uitstraling koolverwerking	119631,39	529077,12	119636,17	529047,46	4,00	4,00
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	Uitstraling koolverwerking	119600,25	529041,14	119635,80	529046,88	0,10	0,10
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119631,53	529076,24	119631,85	529074,25	0,10	0,10
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119632,34	529071,17	119632,66	529069,18	0,10	0,10
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119634,75	529056,24	119635,07	529054,25	0,10	0,10
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119635,56	529051,17	119635,88	529049,18	0,10	0,10
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119598,39	529049,38	119633,96	529055,24	0,10	0,10
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119597,41	529056,21	119632,90	529062,06	0,10	0,10

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte3D	Lmax bron	BinBui	Cdifuus
UGAT01a	5,00	5,00	0,10	0,10	0,10	5,10	5,10	5,00	Relatief aan onderliggend item	28,94	Nee	Nee	5
UGAT21b	6,25	6,25	0,10	0,10	0,10	6,35	6,35	6,25	Relatief aan onderliggend item	28,94	Nee	Nee	5
UGAT22	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	28,94	Nee	Nee	5
UGKV01a	6,00	6,00	0,10	0,10	0,10	6,10	6,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	36,02	Nee	Nee	5
UGKV01b	8,00	8,00	0,10	0,10	0,10	8,10	8,10	8,00	Relatief aan onderliggend item	35,96	Nee	Nee	5
UGKV02	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	18,48	Nee	Nee	5
UGKV03	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	30,04	Nee	Nee	5
UGKV04	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	36,01	Nee	Nee	5
UGKV05	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Nee	Nee	5
UGKV06	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Nee	Nee	5
UGKV07	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Nee	Nee	5
UGKV08	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Nee	Nee	5
UGKV11a	6,00	6,00	0,10	0,10	0,10	6,10	6,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	36,05	Nee	Nee	5
UGKV11b	8,00	8,00	0,10	0,10	0,10	8,10	8,10	8,00	Relatief aan onderliggend item	35,96	Nee	Nee	5

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
UGAT01a	A	True	66,681	100,000	100,000	8,0017	4,0000	8,0000	1,76	0,00	0,00	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGAT21b	A	True	66,681	100,000	100,000	8,0017	4,0000	8,0000	1,76	0,00	0,00	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGAT22	A	True	66,681	100,000	100,000	8,0017	4,0000	8,0000	1,76	0,00	0,00	4,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV01a	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV01b	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV02	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	5,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV03	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	2,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV04	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	5,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV05	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV06	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV07	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV08	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV11a	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
UGKV11b	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63
UGAT01a	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,43
UGAT21b	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,43
UGAT22	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	34,57
UGKV01a	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,85
UGKV01b	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,86
UGKV02	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	30,77
UGKV03	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,96
UGKV04	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	29,71
UGKV05	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47
UGKV06	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47
UGKV07	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47
UGKV08	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47
UGKV11a	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,85
UGKV11b	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,86

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
UGAT01a	54,33	55,53	53,83	51,03	47,33	45,53	--	60,53	--	63,60	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70
UGAT21b	54,33	55,53	53,83	51,03	47,33	45,53	--	60,53	--	63,60	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70
UGAT22	40,47	41,47	39,87	38,27	35,67	27,27	20,07	46,89	37,10	56,00	61,90	62,90	61,30	59,70	57,10	48,70	41,50	68,32
UGKV01a	47,15	52,35	55,75	61,05	55,65	35,45	--	63,53	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65
UGKV01b	47,16	52,36	55,76	61,06	55,66	35,46	--	63,54	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65
UGKV02	38,07	43,27	46,67	51,97	46,57	26,37	--	54,45	--	51,07	58,37	63,57	66,97	72,27	66,87	46,67	--	74,75
UGKV03	42,26	47,46	50,86	56,16	50,76	30,56	--	58,64	--	52,75	60,05	65,25	68,65	73,95	68,55	48,35	--	76,43
UGKV04	37,01	42,21	45,61	50,91	45,51	25,31	--	53,39	--	52,91	60,21	65,41	68,81	74,11	68,71	48,51	--	76,59
UGKV05	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV06	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV07	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV08	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV11a	47,15	52,35	55,75	61,05	55,65	35,45	--	63,53	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65
UGKV11b	47,16	52,36	55,76	61,06	55,66	35,46	--	63,54	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k
UGAT01a	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	38,65	46,55	47,75	46,05	43,25	39,55	37,75
UGAT21b	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	38,65	46,55	47,75	46,05	43,25	39,55	37,75
UGAT22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	34,57	40,47	41,47	39,87	38,27	35,67	27,27
UGKV01a	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,07	39,37	44,57	47,97	53,27	47,87	27,67
UGKV01b	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,08	39,38	44,58	47,98	53,28	47,88	27,68
UGKV02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	30,77	38,07	43,27	46,67	51,97	46,57	26,37
UGKV03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,96	42,26	47,46	50,86	56,16	50,76	30,56
UGKV04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	29,71	37,01	42,21	45,61	50,91	45,51	25,31
UGKV05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07
UGKV06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07
UGKV07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07
UGKV08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07
UGKV11a	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,07	39,37	44,57	47,97	53,27	47,87	27,67
UGKV11b	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,08	39,38	44,58	47,98	53,28	47,88	27,68

Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
UGAT01a	--	52,75	--	55,82	63,72	64,92	63,22	60,42	56,72	54,92	--	69,92
UGAT21b	--	52,75	--	55,82	63,72	64,92	63,22	60,42	56,72	54,92	--	69,92
UGAT22	20,07	46,89	37,10	56,00	61,90	62,90	61,30	59,70	57,10	48,70	41,50	68,32
UGKV01a	--	55,75	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87
UGKV01b	--	55,76	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87
UGKV02	--	54,45	--	51,07	58,37	63,57	66,97	72,27	66,87	46,67	--	74,75
UGKV03	--	58,64	--	52,75	60,05	65,25	68,65	73,95	68,55	48,35	--	76,43
UGKV04	--	53,39	--	52,91	60,21	65,41	68,81	74,11	68,71	48,51	--	76,59
UGKV05	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV06	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV08	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV11a	--	55,75	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87
UGKV11b	--	55,76	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87

Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	Voertuigen	119658,14	529097,16	119632,85	529098,86	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	Voertuigen	119662,96	529145,76	119647,92	529124,92	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	Voertuigen	119648,15	529124,47	119659,67	529100,53	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	Voertuigen	119634,97	528988,37	119575,10	528994,86	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
MTT01	Tractor	Voertuigen	119663,08	529146,03	119620,80	529139,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MTT02	Tractor afvoer koolafval	Voertuigen	119635,56	529068,17	119653,02	529076,73	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MTT03	Tractor	Voertuigen	119635,17	528989,45	119503,18	529013,90	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MTT04	Tractor	Voertuigen	119478,67	529066,43	119542,12	528993,44	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50
MZVW01	Vrachtwagen	Voertuigen	119654,87	529086,43	119623,43	529081,45	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
MZVW02	Vrachtwagen	Voertuigen	119635,11	528990,29	119548,17	529016,92	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte3D	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
MMVW01	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	25,35	A	4	--	--	38,51	--	--	10	5,00
MPA-BB01	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	61,66	A	30	8	--	29,26	30,23	--	10	5,00
MPA-BB02	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	50,27	A	30	8	--	29,42	30,39	--	10	5,00
MPA-BB03	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	60,58	A	30	--	--	29,34	--	--	10	5,00
MTT01	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	42,81	A	10	4	--	34,02	33,23	--	10	5,00
MTT02	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	22,13	A	4	--	--	38,31	--	--	10	5,00
MTT03	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	137,59	A	30	6	--	29,11	31,32	--	10	5,00
MTT04	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	243,53	A	10	3	--	33,83	34,29	--	10	5,00
MZVW01	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	31,83	A	20	2	--	31,20	36,43	--	10	5,00
MZVW02	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	101,37	A	10	--	--	33,95	--	--	10	5,00

Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
MMVW01	6	67,00	76,80	83,60	87,00	87,00	92,90	91,40	85,40	77,80	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPA-BB01	13	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPA-BB02	11	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPA-BB03	13	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT01	9	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT02	5	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT03	28	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTT04	49	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZVW01	7	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZVW02	21	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
MMVW01	0,00	0,00	67,00	76,80	83,60	87,00	87,00	92,90	91,40	85,40	77,80	97,01
MPA-BB01	0,00	0,00	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06
MPA-BB02	0,00	0,00	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06
MPA-BB03	0,00	0,00	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06
MTT01	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MTT02	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MTT03	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MTT04	0,00	0,00	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67
MZVW01	0,00	0,00	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03
MZVW02	0,00	0,00	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,03	529120,75	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,88	529120,85	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,46	529118,04	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,30	529118,14	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,00	529115,12	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,85	529115,22	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,65	529112,31	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,49	529112,41	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,10	529109,75	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,95	529109,85	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,13	529122,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,97	529122,76	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,55	529119,95	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,39	529120,05	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,10	529117,03	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,94	529117,13	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,74	529114,22	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,58	529114,32	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,20	529111,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,78	529111,79	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119648,69	529163,18	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	Ja
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	Installaties	119584,60	529117,52	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Ja
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	Installaties	119582,65	529117,10	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Ja
KM11	Condensor/koelmotor	Installaties	119604,32	529079,24	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	Installaties	119514,34	529105,51	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Ja
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	Installaties	119522,38	529068,47	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	Ja
PC01	Cycloon	Installaties	119629,37	529101,10	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	Ja
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	--	119505,69	529006,09	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	--	119612,24	529080,06	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	--	119547,27	529022,64	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119642,63	529131,59	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119644,65	529115,05	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119580,99	528990,21	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119578,96	529006,74	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119662,28	529144,84	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119656,49	529104,38	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119631,14	528988,52	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119596,69	528994,80	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	--	119627,80	529135,94	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	--	119641,19	529081,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
AC01	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC02	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC03	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC04	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC05	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC06	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC07	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC08	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC09	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC10	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC11	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC12	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC13	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC14	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC15	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC16	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC17	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC18	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC19	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC20	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC21	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM01	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM02	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM11	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM51	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM52	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
PC01	Normale puntbron	0,00	360,00	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee
_maxHD01	Normale puntbron	0,00	360,00	33,343	--	--	4,0011	--	--	4,77	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxLLVW01	Normale puntbron	0,00	360,00	41,687	12,503	--	5,0024	0,5001	--	3,80	9,03	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxLLVW02	Normale puntbron	0,00	360,00	20,845	--	--	2,5014	--	--	6,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB01	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB02	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB03	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB04	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB11	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB12	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB13	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB14	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPEHR01	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPEHR02	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
AC01	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC02	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC03	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC04	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC05	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC06	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC07	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC08	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC09	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC10	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC11	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC12	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC13	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC15	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC16	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC17	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC18	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC19	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC20	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC21	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM01	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM02	35,00	49,10	61,00	65,20	67,60	65,50	61,00	54,50	46,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM11	70,80	73,80	70,00	73,90	71,70	66,80	61,40	57,20	48,20	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM51	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM52	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC01	60,20	73,80	81,00	84,60	79,80	81,30	73,70	69,00	61,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_maxHD01	47,80	62,70	65,30	73,80	86,50	83,90	86,10	88,50	90,20	94,60	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxLLVW01	70,50	72,80	79,00	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
_maxLLVW02	70,50	72,80	79,00	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
_maxPABB01	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB02	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB03	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB04	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB11	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPABB12	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPABB13	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPABB14	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPEHR01	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
_maxPEHR02	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
AC01	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC02	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC03	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC04	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC05	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC06	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC07	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC08	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC09	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC10	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC11	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC12	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC13	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC14	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC15	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC16	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC17	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC18	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC19	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC20	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC21	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
KM01	0,00	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
KM02	0,00	35,00	49,10	61,00	65,20	67,60	65,50	61,00	54,50	46,00	71,91
KM11	0,00	70,80	73,80	70,00	73,90	71,70	66,80	61,40	57,20	48,20	79,64
KM51	0,00	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
KM52	0,00	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
PC01	0,00	60,20	73,80	81,00	84,60	79,80	81,30	73,70	69,00	61,00	88,47
_maxHD01	-3,00	50,80	65,70	68,30	76,80	89,50	86,90	89,10	91,50	93,20	97,60
_maxLLVW01	-9,00	79,50	81,80	88,00	94,20	98,80	99,60	100,60	93,90	82,20	105,35
_maxLLVW02	-9,00	79,50	81,80	88,00	94,20	98,80	99,60	100,60	93,90	82,20	105,35
_maxPABB01	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB02	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB03	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB04	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB11	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPABB12	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPABB13	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPABB14	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPEHR01	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
_maxPEHR02	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	--	119538,73	529005,92	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	--	119490,79	528973,41	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	--	119450,82	529022,26	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	--	119467,92	529084,37	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119624,52	529140,13	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119662,08	529146,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119635,50	529067,06	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119651,20	529076,08	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119632,21	528990,48	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
_maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119597,63	528996,72	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119561,16	528995,70	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119523,47	529005,46	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119452,06	529081,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119450,88	529017,42	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
_maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119499,04	528975,42	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119651,24	529085,81	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119653,01	529096,52	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119631,88	528989,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119597,20	528996,09	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119561,68	528996,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	--	119632,81	529082,85	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	--	119635,15	529097,97	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	--	119551,01	529009,44	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
maxPEHR03	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxPEHR04	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxPEHR05	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxPEHR06	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxTT01	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT02	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT03	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT04	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT05	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxTT06	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT07	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT08	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT09	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT10	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxTT11	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW01	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW02	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW03	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW04	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxVW05	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW11	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW12	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxVW13	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
maxPEHR03	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
maxPEHR04	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
maxPEHR05	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
maxPEHR06	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
_maxTT01	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT02	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT03	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT04	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT05	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxTT06	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT07	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT08	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT09	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT10	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxTT11	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW01	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW02	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW03	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW04	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxVW05	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW11	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
maxVW12	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxVW13	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
maxPEHR03	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
maxPEHR04	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
maxPEHR05	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
maxPEHR06	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
_maxTT01	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT02	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT03	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT04	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT05	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
_maxTT06	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT07	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT08	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT09	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT10	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
_maxTT11	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxVW01	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW02	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW03	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW04	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
_maxVW05	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW11	-7,00	77,00	86,90	93,40	97,20	97,10	102,90	101,40	95,40	87,80	107,03
maxVW12	-7,00	77,00	86,90	93,40	97,20	97,10	102,90	101,40	95,40	87,80	107,03
_maxVW13	-7,00	77,00	86,90	93,40	97,20	97,10	102,90	101,40	95,40	87,80	107,03

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
LB01	Droogwand	Installaties	119613,80	529165,99	119539,60	529153,84	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LB02	Droogwand	Installaties	119487,76	529103,73	119578,33	529118,16	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte3D	Lmax bron	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.
LB01	3,00	0,00	Relatief	75,18	Ja	A	True	50,003	50,003	50,003	6,0004	2,0001	4,0003	3,01	3,01	3,01	2,00
LB02	3,00	0,00	Relatief	91,71	Ja	A	True	50,003	50,003	50,003	6,0004	2,0001	4,0003	3,01	3,01	3,01	2,00

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	LwM Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
LB01	1	Ja	Nee	Nee	35,94	51,24	59,84	67,34	63,44	69,24	68,94	57,44	45,64	74,07	54,70	70,00	78,60
LB02	1	Ja	Nee	Nee	18,48	36,28	57,28	61,48	67,58	75,48	63,08	54,48	45,28	76,56	38,10	55,90	76,90

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125
LB01	86,10	82,20	88,00	87,70	76,20	64,40	92,83	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	38,94	54,24	62,84
LB02	81,10	87,20	95,10	82,70	74,10	64,90	96,18	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	21,48	39,28	60,28

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k	LwrM Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LB01	70,34	66,44	72,24	71,94	60,44	48,64	77,07	57,70	73,00	81,60	89,10	85,20	91,00	90,70	79,20	67,40	95,83
LB02	64,48	70,58	78,48	66,08	57,48	48,28	79,56	41,10	58,90	79,90	84,10	90,20	98,10	85,70	77,10	67,90	99,18

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	--	119599,49	529093,64	0,10	0,10	6,35	6,25
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	--	119598,63	529098,69	0,10	0,10	5,10	5,00
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119594,89	529071,35	0,10	0,10	6,10	6,00
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119598,46	529049,16	0,10	0,10	6,10	6,00
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119598,26	529049,70	0,10	0,10	8,10	8,00
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119597,29	529056,81	0,10	0,10	8,10	8,00

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hdef.	Oppervlak	Lmax bron	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)
UD21b	Relatief aan onderliggend item	130,28	Ja	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UD21a	Relatief aan onderliggend item	130,28	Ja	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV01a	Relatief aan onderliggend item	277,17	Ja	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV11a	Relatief aan onderliggend item	277,17	Ja	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV11b	Relatief aan onderliggend item	231,77	Ja	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--
UDKV01b	Relatief aan onderliggend item	231,77	Ja	Nee	5	A	True	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
UD21b	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD21a	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV01a	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV11a	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV11b	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDKV01b	--	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
UD21b	0,00	0,00	0,00	0,00	--	42,45	50,35	51,55	49,85	47,05	43,35	41,55	--	56,55	--	63,60
UD21a	0,00	0,00	0,00	0,00	--	42,45	50,35	51,55	49,85	47,05	43,35	41,55	--	56,55	--	63,60
UDKV01a	0,00	0,00	0,00	0,00	--	33,54	40,84	46,04	49,44	54,74	49,34	29,14	--	57,22	--	57,97
UDKV11a	0,00	0,00	0,00	0,00	--	33,54	40,84	46,04	49,44	54,74	49,34	29,14	--	57,22	--	57,97
UDKV11b	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,32	41,62	46,82	50,22	55,52	50,12	29,92	--	58,00	--	57,97
UDKV01b	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,32	41,62	46,82	50,22	55,52	50,12	29,92	--	58,00	--	57,97

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
UD21b	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UD21a	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV01a	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV11a	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV11b	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--
UDKV01b	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	--

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
UD21b	37,68	45,58	46,78	45,08	42,28	38,58	36,78	--	51,78	--	58,83	66,73	67,93	66,23	63,43	59,73	57,93
UD21a	37,68	45,58	46,78	45,08	42,28	38,58	36,78	--	51,78	--	58,83	66,73	67,93	66,23	63,43	59,73	57,93
UDKV01a	28,77	36,07	41,27	44,67	49,97	44,57	24,37	--	52,45	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80
UDKV11a	28,77	36,07	41,27	44,67	49,97	44,57	24,37	--	52,45	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80
UDKV11b	29,55	36,85	42,05	45,45	50,75	45,35	25,15	--	53,23	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80
UDKV01b	29,55	36,85	42,05	45,45	50,75	45,35	25,15	--	53,23	--	53,20	60,50	65,70	69,10	74,40	69,00	48,80

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
UD21b	--	72,93
UD21a	--	72,93
UDKV01a	--	76,88
UDKV11a	--	76,88
UDKV11b	--	76,88
UDKV01b	--	76,88

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	--	119598,73	529098,43	119627,27	529103,22	0,10	0,10	5,00	5,00
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	--	119599,54	529093,57	119628,08	529098,36	0,10	0,10	6,25	6,25
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	--	119597,89	529103,60	119626,43	529108,39	0,10	0,10	0,00	0,00
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119596,22	529063,41	119631,77	529069,27	0,10	0,10	6,00	6,00
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119597,30	529056,60	119632,78	529062,44	0,10	0,10	8,00	8,00
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	Uitstraling koolverwerking	119611,87	529074,66	119630,12	529077,61	0,10	0,10	0,00	0,00
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	Uitstraling koolverwerking	119631,39	529077,12	119636,17	529047,46	4,00	4,00	0,00	0,00
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	Uitstraling koolverwerking	119600,25	529041,14	119635,80	529046,88	0,10	0,10	0,00	0,00
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119631,53	529076,24	119631,85	529074,25	0,10	0,10	0,00	0,00
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119632,34	529071,17	119632,66	529069,18	0,10	0,10	0,00	0,00
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119634,75	529056,24	119635,07	529054,25	0,10	0,10	0,00	0,00
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	Uitstraling koolverwerking	119635,56	529051,17	119635,88	529049,18	0,10	0,10	0,00	0,00
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119598,39	529049,38	119633,96	529055,24	0,10	0,10	6,00	6,00
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	Uitstraling koolverwerking	119597,41	529056,21	119632,90	529062,06	0,10	0,10	8,00	8,00

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Lengte3D	Lmax bron	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)
UGAT01a	0,10	0,10	0,10	5,10	5,10	5,00	Relatief aan onderliggend item	28,94	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGAT21b	0,10	0,10	0,10	6,35	6,35	6,25	Relatief aan onderliggend item	28,94	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGAT22	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	28,94	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV01a	0,10	0,10	0,10	6,10	6,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	36,02	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV01b	0,10	0,10	0,10	8,10	8,10	8,00	Relatief aan onderliggend item	35,96	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	18,48	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV03	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	30,04	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	36,01	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2,01	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV11a	0,10	0,10	0,10	6,10	6,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	36,05	Ja	Nee	5	A	True	66,681
UGKV11b	0,10	0,10	0,10	8,10	8,10	8,00	Relatief aan onderliggend item	35,96	Ja	Nee	5	A	True	66,681

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
UGAT01a	100,000	100,000	8,0017	4,0000	8,0000	1,76	0,00	0,00	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGAT21b	100,000	100,000	8,0017	4,0000	8,0000	1,76	0,00	0,00	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGAT22	100,000	100,000	8,0017	4,0000	8,0000	1,76	0,00	0,00	4,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV01a	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV01b	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV02	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	5,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV03	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	2,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV04	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	5,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV05	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV06	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV07	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV08	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	4,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV11a	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UGKV11b	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	1,8	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
UGAT01a	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,43	54,33	55,53
UGAT21b	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	46,43	54,33	55,53
UGAT22	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	34,57	40,47	41,47
UGKV01a	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,85	47,15	52,35
UGKV01b	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,86	47,16	52,36
UGKV02	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	30,77	38,07	43,27
UGKV03	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,96	42,26	47,46
UGKV04	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	29,71	37,01	42,21
UGKV05	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97
UGKV06	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97
UGKV07	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97
UGKV08	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97
UGKV11a	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,85	47,15	52,35
UGKV11b	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	39,86	47,16	52,36

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
UGAT01a	53,83	51,03	47,33	45,53	--	60,53	--	63,60	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70	0,00	7,78
UGAT21b	53,83	51,03	47,33	45,53	--	60,53	--	63,60	71,50	72,70	71,00	68,20	64,50	62,70	--	77,70	0,00	7,78
UGAT22	39,87	38,27	35,67	27,27	20,07	46,89	37,10	56,00	61,90	62,90	61,30	59,70	57,10	48,70	41,50	68,32	0,00	0,00
UGKV01a	55,75	61,05	55,65	35,45	--	63,53	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	7,78
UGKV01b	55,76	61,06	55,66	35,46	--	63,54	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	7,78
UGKV02	46,67	51,97	46,57	26,37	--	54,45	--	51,07	58,37	63,57	66,97	72,27	66,87	46,67	--	74,75	0,00	0,00
UGKV03	50,86	56,16	50,76	30,56	--	58,64	--	52,75	60,05	65,25	68,65	73,95	68,55	48,35	--	76,43	0,00	0,00
UGKV04	45,61	50,91	45,51	25,31	--	53,39	--	52,91	60,21	65,41	68,81	74,11	68,71	48,51	--	76,59	0,00	0,00
UGKV05	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03	0,00	0,00
UGKV06	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03	0,00	0,00
UGKV07	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03	0,00	0,00
UGKV08	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03	0,00	0,00
UGKV11a	55,75	61,05	55,65	35,45	--	63,53	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	7,78
UGKV11b	55,76	61,06	55,66	35,46	--	63,54	--	57,97	65,27	70,47	73,87	79,17	73,77	53,57	--	81,65	0,00	7,78

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
UGAT01a	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	38,65	46,55	47,75	46,05	43,25	39,55	37,75	--	52,75
UGAT21b	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	38,65	46,55	47,75	46,05	43,25	39,55	37,75	--	52,75
UGAT22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	34,57	40,47	41,47	39,87	38,27	35,67	27,27	20,07	46,89
UGKV01a	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,07	39,37	44,57	47,97	53,27	47,87	27,67	--	55,75
UGKV01b	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,08	39,38	44,58	47,98	53,28	47,88	27,68	--	55,76
UGKV02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	30,77	38,07	43,27	46,67	51,97	46,57	26,37	--	54,45
UGKV03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	34,96	42,26	47,46	50,86	56,16	50,76	30,56	--	58,64
UGKV04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	29,71	37,01	42,21	45,61	50,91	45,51	25,31	--	53,39
UGKV05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97
UGKV06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97
UGKV07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97
UGKV08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	26,47	31,77	42,97	40,37	34,67	34,27	31,07	--	45,97
UGKV11a	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,07	39,37	44,57	47,97	53,27	47,87	27,67	--	55,75
UGKV11b	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	--	32,08	39,38	44,58	47,98	53,28	47,88	27,68	--	55,76

Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
UGAT01a	--	55,82	63,72	64,92	63,22	60,42	56,72	54,92	--	69,92
UGAT21b	--	55,82	63,72	64,92	63,22	60,42	56,72	54,92	--	69,92
UGAT22	37,10	56,00	61,90	62,90	61,30	59,70	57,10	48,70	41,50	68,32
UGKV01a	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87
UGKV01b	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87
UGKV02	--	51,07	58,37	63,57	66,97	72,27	66,87	46,67	--	74,75
UGKV03	--	52,75	60,05	65,25	68,65	73,95	68,55	48,35	--	76,43
UGKV04	--	52,91	60,21	65,41	68,81	74,11	68,71	48,51	--	76,59
UGKV05	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV06	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV07	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV08	--	35,53	40,83	52,03	49,43	43,73	43,33	40,13	--	55,03
UGKV11a	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87
UGKV11b	--	50,19	57,49	62,69	66,09	71,39	65,99	45,79	--	73,87

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,03	529120,75	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,88	529120,85	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119609,46	529118,04	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,30	529118,14	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,00	529115,12	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,85	529115,22	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119610,65	529112,31	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,49	529112,41	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,10	529109,75	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119611,95	529109,85	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,13	529122,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,97	529122,76	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119619,55	529119,95	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,39	529120,05	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,10	529117,03	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,94	529117,13	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119620,74	529114,22	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,58	529114,32	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,20	529111,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119621,78	529111,79	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	Installaties	119648,69	529163,18	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	Ja
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	Installaties	119584,60	529117,52	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Ja
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	Installaties	119582,65	529117,10	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Ja
KM11	Condensor/koelmotor	Installaties	119604,32	529079,24	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Ja
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	Installaties	119514,34	529105,51	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	Ja
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	Installaties	119522,38	529068,47	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief	Ja
PC01	Cycloon	Installaties	119629,37	529101,10	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	Ja
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	--	119505,69	529006,09	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	--	119612,24	529080,06	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	--	119547,27	529022,64	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119642,63	529131,59	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119644,65	529115,05	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119580,99	528990,21	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	--	119578,96	529006,74	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119662,28	529144,84	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119656,49	529104,38	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119631,14	528988,52	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	--	119596,69	528994,80	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	Ja
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	--	119627,80	529135,94	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	--	119641,19	529081,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
AC01	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC02	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC03	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC04	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC05	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC06	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC07	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC08	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC09	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC10	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC11	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC12	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC13	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC14	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC15	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC16	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC17	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC18	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC19	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC20	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
AC21	Normale puntbron	0,00	360,00	69,984	69,984	50,003	8,3981	2,7994	4,0003	1,55	1,55	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM01	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM02	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM11	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM51	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
KM52	Normale puntbron	0,00	360,00	66,988	50,003	50,003	8,0386	2,0001	4,0003	1,74	3,01	3,01	A	Nee	Nee	Nee
PC01	Normale puntbron	0,00	360,00	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee
_maxHD01	Normale puntbron	0,00	360,00	33,343	--	--	4,0011	--	--	4,77	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxLLVW01	Normale puntbron	0,00	360,00	41,687	12,503	--	5,0024	0,5001	--	3,80	9,03	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxLLVW02	Normale puntbron	0,00	360,00	20,845	--	--	2,5014	--	--	6,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB01	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB02	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB03	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB04	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB11	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB12	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB13	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPABB14	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPEHR01	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxPEHR02	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
AC01	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC02	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC03	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC04	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC05	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC06	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC07	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC08	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC09	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC10	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC11	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC12	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC13	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC15	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC16	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC17	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC18	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC19	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC20	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC21	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM01	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM02	35,00	49,10	61,00	65,20	67,60	65,50	61,00	54,50	46,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM11	70,80	73,80	70,00	73,90	71,70	66,80	61,40	57,20	48,20	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM51	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KM52	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC01	60,20	73,80	81,00	84,60	79,80	81,30	73,70	69,00	61,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_maxHD01	47,80	62,70	65,30	73,80	86,50	83,90	86,10	88,50	90,20	94,60	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxLLVW01	70,50	72,80	79,00	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
_maxLLVW02	70,50	72,80	79,00	85,20	89,80	90,60	91,60	84,90	73,20	96,35	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
_maxPABB01	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB02	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB03	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB04	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxPABB11	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPABB12	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPABB13	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPABB14	58,00	67,70	75,90	79,00	82,60	84,80	84,10	80,30	76,20	90,06	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxPEHR01	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
_maxPEHR02	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
AC01	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC02	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC03	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC04	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC05	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC06	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC07	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC08	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC09	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC10	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC11	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC12	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC13	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC14	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC15	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC16	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC17	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC18	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC19	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC20	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
AC21	0,00	--	35,30	45,40	50,90	54,30	53,50	49,70	45,50	36,40	58,96
KM01	0,00	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
KM02	0,00	35,00	49,10	61,00	65,20	67,60	65,50	61,00	54,50	46,00	71,91
KM11	0,00	70,80	73,80	70,00	73,90	71,70	66,80	61,40	57,20	48,20	79,64
KM51	0,00	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
KM52	0,00	50,00	64,10	76,00	80,20	82,60	80,50	76,00	69,50	61,00	86,91
PC01	0,00	60,20	73,80	81,00	84,60	79,80	81,30	73,70	69,00	61,00	88,47
_maxHD01	-3,00	50,80	65,70	68,30	76,80	89,50	86,90	89,10	91,50	93,20	97,60
_maxLLVW01	-9,00	79,50	81,80	88,00	94,20	98,80	99,60	100,60	93,90	82,20	105,35
_maxLLVW02	-9,00	79,50	81,80	88,00	94,20	98,80	99,60	100,60	93,90	82,20	105,35
_maxPABB01	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB02	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB03	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB04	-7,00	65,00	74,70	82,90	86,00	89,60	91,80	91,10	87,30	83,20	97,06
_maxPABB11	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPABB12	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPABB13	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPABB14	-3,00	61,00	70,70	78,90	82,00	85,60	87,80	87,10	83,30	79,20	93,06
_maxPEHR01	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
_maxPEHR02	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Lmax bron
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	--	119538,73	529005,92	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	--	119490,79	528973,41	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	--	119450,82	529022,26	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	--	119467,92	529084,37	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119624,52	529140,13	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119662,08	529146,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119635,50	529067,06	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119651,20	529076,08	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119632,21	528990,48	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
_maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119597,63	528996,72	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119561,16	528995,70	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119523,47	529005,46	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119452,06	529081,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119450,88	529017,42	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
_maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	--	119499,04	528975,42	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Ja
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119651,24	529085,81	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119653,01	529096,52	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119631,88	528989,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119597,20	528996,09	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	--	119561,68	528996,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	--	119632,81	529082,85	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	--	119635,15	529097,97	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	--	119551,01	529009,44	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	Ja

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
maxPEHR03	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxPEHR04	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxPEHR05	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxPEHR06	Normale puntbron	0,00	360,00	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxTT01	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT02	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT03	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT04	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT05	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxTT06	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT07	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT08	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT09	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxTT10	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxTT11	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW01	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW02	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW03	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW04	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxVW05	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW11	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee
maxVW12	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee
_maxVW13	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
maxPEHR03	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
maxPEHR04	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
maxPEHR05	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
maxPEHR06	52,53	58,23	66,63	74,33	84,73	85,03	80,83	74,43	68,33	89,05	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
_maxTT01	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT02	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT03	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT04	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT05	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxTT06	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT07	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT08	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT09	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxTT10	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxTT11	69,20	79,80	84,80	86,70	94,90	101,30	96,80	89,20	82,80	103,67	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW01	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW02	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW03	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW04	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
_maxVW05	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
maxVW11	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
maxVW12	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
_maxVW13	70,00	79,90	86,40	90,20	90,10	95,90	94,40	88,40	80,80	100,03	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00

Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
maxPEHR03	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
maxPEHR04	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
maxPEHR05	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
maxPEHR06	-25,00	77,53	83,23	91,63	99,33	109,73	110,03	105,83	99,43	93,33	114,05
_maxTT01	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT02	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT03	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT04	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT05	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
_maxTT06	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT07	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT08	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT09	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxTT10	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
_maxTT11	-3,00	72,20	82,80	87,80	89,70	97,90	104,30	99,80	92,20	85,80	106,67
maxVW01	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW02	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW03	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW04	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
_maxVW05	-3,00	73,00	82,90	89,40	93,20	93,10	98,90	97,40	91,40	83,80	103,03
maxVW11	-7,00	77,00	86,90	93,40	97,20	97,10	102,90	101,40	95,40	87,80	107,03
maxVW12	-7,00	77,00	86,90	93,40	97,20	97,10	102,90	101,40	95,40	87,80	107,03
_maxVW13	-7,00	77,00	86,90	93,40	97,20	97,10	102,90	101,40	95,40	87,80	107,03

BIJLAGE 3

Resultaten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} RBS

+

detailuitdraaien

akoestiek

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01 A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	48,2	28,0	27,3
IP01 B	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	5,00	48,8	29,3	28,6
IP02 A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	46,3	27,1	26,6
IP02 B	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	5,00	47,3	29,1	28,5
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	40,3	20,9	19,2
IP03 B	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	5,00	40,4	22,3	20,4
IP04 A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	31,6	15,3	14,7
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	32,8	17,2	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	48,2	28,0	27,3
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	47,0	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	37,9	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	35,6	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	32,4	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	31,1	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	26,8	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	26,4	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	25,8	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	24,4	23,1	23,1
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	24,2	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	23,9	18,7	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	22,7	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	22,6	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	22,1	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	22,0	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	21,4	21,4	21,4
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	19,9	18,7	18,7
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	19,9	18,6	18,6
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	17,8	--	--
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	14,9	9,7	--
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	13,9	12,6	12,6
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	13,5	13,5	13,5
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	13,1	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	12,1	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	12,0	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	10,4	--	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	8,7	7,7	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	8,6	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	8,5	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	7,3	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	7,3	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	6,6	--	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	6,4	5,4	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	5,4	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	4,6	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	4,6	3,3	3,3
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	4,3	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	2,4	4,1	4,1
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	0,6	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	0,5	2,3	2,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-0,2	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-1,0	0,8	0,8
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,5	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-3,1	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,5	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-6,7	-6,7	-8,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-6,7	-6,7	-8,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-6,7	-6,7	-8,1
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-6,7	-6,7	-8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-6,7	-6,7	-8,2
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-6,7	-6,7	-8,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-6,7	-6,7	-8,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-6,8	-6,8	-8,2
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-8,5	-8,5	-9,9
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-15,2	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-15,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	46,3	27,1	26,6
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	44,9	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	35,8	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	35,6	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	30,5	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	29,4	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	29,4	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	24,8	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	24,0	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	23,2	22,0	22,0
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	22,7	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	22,3	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	22,2	17,0	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	22,1	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	21,2	21,2	21,2
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	20,5	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	20,4	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	20,1	18,8	18,8
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	18,3	--	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	17,3	16,0	16,0
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	14,0	12,7	12,7
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	13,1	13,1	13,1
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	8,8	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	8,1	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	7,8	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	7,3	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	7,2	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	7,0	--	--
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	6,9	1,7	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	5,7	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	4,2	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	4,0	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	2,9	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	2,2	--	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	2,1	1,1	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	2,0	3,7	3,7
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	1,6	0,4	0,4
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	0,2	-0,7	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	0,2	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119599,54	529093,57	0,10	0,1	1,9	1,9
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-1,3	0,5	0,5
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,7	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,4	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-5,8	-5,8	-7,2
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-5,8	--	--
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-5,8	-5,8	-7,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-5,8	-5,8	-7,3
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-6,0	-6,0	-7,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-6,0	-6,0	-7,4
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-6,0	-6,0	-7,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-6,1	-6,1	-7,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-6,1	-6,1	-7,6
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-6,5	-6,5	-8,0
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-6,6	-6,6	-8,0
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-6,6	-6,6	-8,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-6,6	-6,6	-8,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-6,8	-6,8	-8,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-6,8	-6,8	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-6,8	-6,8	-8,3
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-6,8	-6,8	-8,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-10,2	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-12,3	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-15,1	-15,1	-16,6
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-17,1	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-17,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	40,3	20,9	19,2
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	39,2	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	30,3	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	25,1	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	22,6	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	21,6	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	18,4	17,2	17,2
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	16,9	11,7	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	16,8	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	16,4	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	16,2	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	16,2	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	16,2	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	16,0	10,8	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	15,9	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	14,5	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	14,1	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	13,3	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	10,5	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	10,1	--	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	10,0	9,0	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	9,1	7,8	7,8
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	8,0	7,0	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	7,6	7,6	7,6
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	7,1	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	7,0	5,7	5,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	5,4	5,4	5,4
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	5,0	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119598,63	529098,69	0,10	4,9	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119599,54	529093,57	0,10	4,8	6,6	6,6
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	4,8	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	4,3	--	--
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	4,1	2,8	2,8
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	3,7	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	3,0	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	2,5	4,3	4,3
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	1,1	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-0,2	--	--
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-0,4	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-0,7	1,1	1,1
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-0,8	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	-1,2	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-1,8	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-3,5	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-5,3	-5,3	-6,8
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-5,9	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-6,3	-7,6	-7,6
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-9,2	-9,2	-10,7
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-9,2	-9,2	-10,7
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-9,3	-9,3	-10,7
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-9,4	-9,4	-10,8
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-9,4	-9,4	-10,8
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-9,4	-9,4	-10,9
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-10,8	-10,8	-12,2
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-10,8	-10,8	-12,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-10,8	-10,8	-12,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-10,9	-10,9	-12,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-10,9	-10,9	-12,4
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-10,9	-10,9	-12,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-16,2	-16,2	-17,7
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-16,3	-16,3	-17,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-16,3	-16,3	-17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-16,4	-16,4	-17,8
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-16,6	-16,6	-18,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-16,6	-16,6	-18,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-16,6	-16,6	-18,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-16,7	-16,7	-18,1
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-18,7	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-21,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	31,6	15,3	14,7
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	27,0	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	25,3	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	24,2	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	21,4	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	17,8	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	15,8	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	14,0	12,8	12,8
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	11,7	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	10,8	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	10,0	4,7	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	9,7	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	7,2	5,9	5,9
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	6,4	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	5,8	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	4,4	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	3,1	3,1	3,1
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	3,0	1,8	1,8
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	2,8	1,6	1,6
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	2,3	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	2,1	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	1,8	--	--
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	0,9	-4,4	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	-2,7	-2,7	-2,7
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	-2,9	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	-3,1	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	-3,2	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	-3,7	--	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	-4,5	-5,5	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	-4,5	-2,8	-2,8
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	-4,6	-5,6	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-4,6	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119599,49	529093,64	0,10	-5,1	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-6,7	-4,9	-4,9
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-6,9	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-8,0	-6,2	-6,2
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-9,6	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-9,7	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-10,1	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-12,1	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-12,3	-13,5	-13,5
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-13,9	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-16,5	--	--
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-16,6	--	--
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-16,8	-16,8	-18,2
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-16,8	-16,8	-18,2
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-16,9	-16,9	-18,3
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-16,9	-16,9	-18,3
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-16,9	-16,9	-18,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-16,9	-16,9	-18,4
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-17,0	-17,0	-18,4
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-17,0	--	--
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-17,0	-17,0	-18,4
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-17,6	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-17,9	-17,9	-19,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-17,9	-17,9	-19,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-17,9	-17,9	-19,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-17,9	-17,9	-19,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-18,0	-18,0	-19,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-18,0	-18,0	-19,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-18,0	-18,0	-19,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-18,0	-18,0	-19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-18,0	-18,0	-19,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-18,0	-18,0	-19,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-18,1	-18,1	-19,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-18,1	-18,1	-19,5
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-20,1	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-21,8	-21,8	-23,3
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-28,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_B - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_B	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	5,00	48,8	29,3	28,6
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	25,0	23,7	23,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	22,1	22,1	22,1
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	23,1	21,9	21,9
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	25,0	19,8	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	20,6	19,3	19,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	16,8	15,6	15,6
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	14,2	14,2	14,2
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	16,7	11,5	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	11,0	10,0	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	7,6	6,6	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	4,5	6,2	6,2
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	5,8	4,5	4,5
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	1,9	3,7	3,7
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,3	2,0	2,0
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-2,0	-2,0	-3,5
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-2,0	-2,0	-3,5
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-2,1	-2,1	-3,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-2,1	-2,1	-3,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-2,9	-2,9	-4,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-3,0	-3,0	-4,4
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-3,0	-3,0	-4,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-5,0	-5,0	-6,5
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-0,3	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-0,6	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-11,4	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-12,1	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	11,0	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	7,9	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	28,1	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	13,1	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	9,9	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	7,0	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	23,6	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	8,9	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	24,0	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	11,8	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	25,2	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	27,6	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	11,4	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	1,4	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	8,3	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	32,7	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,4	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,3	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	24,0	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	14,0	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	36,5	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	6,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_B - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	25,1	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	38,5	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	28,1	--	--
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	47,5	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	32,7	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	14,7	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	14,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_B - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP02_B	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	5,00	47,3	29,1	28,5
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	25,0	23,7	23,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	22,2	22,2	22,2
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	23,3	22,0	22,0
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	24,8	19,5	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	19,6	18,3	18,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	16,9	15,7	15,7
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	14,1	14,1	14,1
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	3,9	5,7	5,7
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	1,7	3,5	3,5
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	8,2	3,0	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	4,1	2,9	2,9
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	3,1	2,1	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,0	1,8	1,8
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	1,5	0,5	--
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-2,1	-2,1	-3,6
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-2,1	-2,1	-3,6
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-2,4	-2,4	-3,8
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-2,4	-2,4	-3,8
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-2,5	-2,5	-4,0
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-2,5	-2,5	-4,0
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-3,0	-3,0	-4,4
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-3,1	-3,1	-4,6
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-3,1	-3,1	-4,6
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-3,2	-3,2	-4,7
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-3,2	-3,2	-4,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-3,3	-3,3	-4,7
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-3,3	-3,3	-4,7
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-12,3	-12,3	-13,8
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-8,7	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-10,8	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-15,7	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-16,4	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	10,8	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	7,7	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	26,4	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	8,4	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	9,3	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	6,1	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	22,5	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	7,9	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	22,7	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	11,0	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	24,4	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	26,3	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	10,7	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	0,9	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	3,7	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	33,2	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,0	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,4	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	24,6	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	20,0	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	37,0	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-4,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_B - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	23,2	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	36,5	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	31,2	--	--
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	45,6	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	30,0	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	4,5	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	8,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_B - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP03_B	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	5,00	40,4	22,3	20,4
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	20,1	18,8	18,8
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	19,1	13,9	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	16,9	11,7	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	11,6	10,7	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	10,4	9,2	9,2
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	9,6	8,6	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	9,0	7,7	7,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	6,6	6,6	6,6
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	4,3	6,0	6,0
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	5,8	4,5	4,5
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	4,1	4,1	4,1
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	2,0	3,8	3,8
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	0,0	1,7	1,7
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-2,3	-2,3	-3,7
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-5,0	-6,2	-6,2
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-7,4	-7,4	-8,8
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-7,5	-7,5	-9,0
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-7,5	-7,5	-9,0
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-7,6	-7,6	-9,1
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-9,0	-9,0	-10,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-9,1	-9,1	-10,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-9,1	-9,1	-10,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-9,2	-9,2	-10,6
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-14,1	-14,1	-15,6
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-14,2	-14,2	-15,7
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-14,2	-14,2	-15,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-14,3	-14,3	-15,8
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-14,4	-14,4	-15,8
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-14,5	-14,5	-15,9
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-14,8	-14,8	-16,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-14,9	-14,9	-16,3
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-14,9	-14,9	-16,4
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,0	-15,0	-16,4
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,0	-15,0	-16,5
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,1	-15,1	-16,5
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	0,1	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-0,9	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-3,4	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-4,0	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	6,5	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	5,5	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	18,4	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	15,5	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	3,3	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-1,5	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	14,1	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	0,7	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	14,7	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	3,8	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	16,1	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	18,5	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	2,8	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-3,3	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	13,1	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	17,3	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-21,2	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-18,4	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	5,4	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	0,1	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	16,8	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	8,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_B - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	22,9	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	30,5	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	11,5	--	--
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	39,3	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	25,3	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	16,6	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	17,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	32,8	17,2	16,8
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	16,2	15,0	15,0
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	9,2	7,9	7,9
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	11,3	6,1	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	4,3	4,3	4,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	4,9	3,6	3,6
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	4,9	3,6	3,6
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	-3,2	-1,4	-1,4
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	-1,7	-1,7	-1,7
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	2,0	-3,2	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-5,4	-3,6	-3,6
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-6,3	-4,5	-4,5
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	-3,9	-4,9	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	-4,6	-5,6	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-10,1	-11,3	-11,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-15,5	-15,5	-17,0
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-15,5	-15,5	-17,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,6	-15,6	-17,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-15,6	-15,6	-17,1
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-15,7	-15,7	-17,1
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-15,7	-15,7	-17,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,7	-15,7	-17,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,7	-15,7	-17,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-15,8	-15,8	-17,2
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-15,8	-15,8	-17,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-15,8	-15,8	-17,3
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-15,9	-15,9	-17,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-16,0	-16,0	-17,5
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-16,1	-16,1	-17,5
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-16,1	-16,1	-17,6
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-16,1	-16,1	-17,6
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-16,1	-16,1	-17,6
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-16,2	-16,2	-17,6
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-16,2	-16,2	-17,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-16,2	-16,2	-17,7
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-20,8	-20,8	-22,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-14,6	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-15,7	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-18,7	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-26,1	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	-0,5	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	-1,8	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	8,3	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	-1,2	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-2,5	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-10,0	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	4,0	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-7,9	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	4,3	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-4,7	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	6,1	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	8,4	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-5,8	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-15,7	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	-2,0	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	25,0	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-14,0	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-16,8	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	11,4	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	17,2	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	22,4	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-8,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv RBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	13,8	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	19,3	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	26,7	--	--
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	28,2	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	11,8	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	-2,0	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	1,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	68,4	43,8	26,1
IP01_B	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	5,00	68,6	48,3	26,7
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	66,4	37,2	25,0
IP02_B	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	5,00	66,5	38,5	26,8
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	67,5	46,1	20,2
IP03_B	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	5,00	67,5	47,2	21,8
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	57,6	28,6	15,8
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	59,0	29,8	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	68,4	43,8	26,1
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	68,4	--	--
maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	66,5	--	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	64,7	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	63,9	--	--
_maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	62,0	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	60,2	--	--
maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	57,6	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	56,5	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	55,0	--	--
_maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	54,9	--	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	54,0	--	--
maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	52,9	--	--
maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	52,2	--	--
maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	51,4	--	--
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	51,2	--	--
maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	51,1	--	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	48,4	--	--
maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	46,9	--	--
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	43,8	43,8	--
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	43,4	--	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	42,8	--	--
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	42,4	--	--
_maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	41,0	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	39,3	--	--
_maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	38,7	38,7	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	37,8	--	--
_maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	37,5	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	37,3	--	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	36,7	36,7	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	33,8	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	33,8	--	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	33,5	33,5	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	31,4	--	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	30,5	30,5	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	30,2	--	--
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	28,8	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	28,6	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	27,5	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	26,1	26,1	26,1
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	26,0	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	24,5	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	24,4	24,4	24,4
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	24,4	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	23,7	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	21,7	21,7	21,7
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	21,6	21,6	21,6
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	19,6	--	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	16,5	16,5	16,5
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	15,6	15,6	15,6
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	12,1	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	10,4	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	10,2	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	9,1	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	9,0	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	7,1	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	6,4	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	6,3	6,3	6,3
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	4,1	4,1	4,1
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	2,3	2,3	2,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	1,5	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,8	0,8	0,8
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-1,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-6,9	-6,9	-6,9
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-13,4	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-13,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,4	43,8	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	66,4	37,2	25,0
maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	66,4	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	64,1	--	--
maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	61,9	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	60,8	--	--
_maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	60,1	--	--
maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	58,0	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	56,9	--	--
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	55,3	--	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	54,6	--	--
_maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	53,9	--	--
maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	53,7	--	--
maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	52,6	--	--
maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	51,3	--	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	51,2	--	--
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	46,3	--	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	44,0	--	--
maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	43,5	--	--
maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	42,0	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	41,0	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	39,1	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	37,4	--	--
_maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	37,2	37,2	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	35,0	35,0	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	34,4	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	33,0	--	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	32,7	--	--
_maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	31,5	--	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	31,2	--	--
_maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	30,7	--	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	30,3	--	--
_maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	30,2	--	--
_maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	28,8	28,8	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	28,8	28,8	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	26,6	--	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	26,4	26,4	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	25,7	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	25,0	25,0	25,0
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	24,5	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	24,2	24,2	24,2
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	23,9	--	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	22,6	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	22,3	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	22,2	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	21,8	21,8	21,8
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	19,0	19,0	19,0
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	17,1	--	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	16,2	16,2	16,2
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	15,7	15,7	15,7
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	10,6	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	9,8	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	9,0	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	9,0	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	8,8	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	7,5	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	6,0	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	5,8	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	3,7	3,7	3,7
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	3,4	3,4	3,4
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	1,9	1,9	1,9
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,5	0,5	0,5
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-4,2	-4,2	-4,2
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-4,3	-4,3	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-4,6	-4,6	-4,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-4,6	-4,6	-4,6
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-5,0	-5,0	-5,0
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-5,0	-5,0	-5,0
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-5,0	-5,0	-5,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-5,3	-5,3	-5,3
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-5,3	-5,3	-5,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-8,4	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-10,5	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-13,5	-13,5	-13,5
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-15,3	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-15,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,4	37,2	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	67,5	46,1	20,2
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	67,5	--	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	63,9	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	53,9	--	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	52,3	--	--
_maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	50,6	--	--
maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	50,0	--	--
maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	46,8	--	--
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	46,1	46,1	--
maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	46,1	--	--
_maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	46,0	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	45,5	--	--
maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	42,8	--	--
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	40,6	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	40,1	--	--
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	39,5	--	--
maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	39,4	39,4	--
maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	38,3	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	37,8	--	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	36,1	--	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	35,8	--	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	35,7	--	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	34,5	34,5	--
_maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	34,2	--	--
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	33,4	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	33,2	--	--
_maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	32,9	--	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	32,1	32,1	--
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	32,0	--	--
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	31,6	--	--
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	31,3	--	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	28,8	28,8	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	24,4	--	--
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	23,7	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	23,4	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	23,1	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	20,3	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	20,2	20,2	20,2
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	18,6	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	18,2	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	17,9	--	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	16,6	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	16,2	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	15,0	--	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	14,9	--	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	10,8	10,8	10,8
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	10,6	10,6	10,6
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	8,8	8,8	8,8
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	8,4	8,4	8,4
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	6,8	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	6,7	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	6,6	6,6	6,6
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	6,5	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	6,0	--	--
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	5,8	5,8	5,8
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	4,7	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	4,3	4,3	4,3
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	2,9	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	1,6	--	--
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	1,4	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	1,1	1,1	1,1
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	0,9	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-0,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-3,8	-3,8	-3,8
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-4,1	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-4,6	-4,6	-4,6
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-7,6	-7,6	-7,6
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-7,7	-7,7	-7,7
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-7,7	-7,7	-7,7
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-7,8	-7,8	-7,8
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-7,8	-7,8	-7,8
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-7,9	-7,9	-7,9
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-9,2	-9,2	-9,2
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-9,2	-9,2	-9,2
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-9,2	-9,2	-9,2
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-9,3	-9,3	-9,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-9,3	-9,3	-9,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-9,4	-9,4	-9,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-14,7	-14,7	-14,7
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-14,7	-14,7	-14,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-14,8	-14,8	-14,8
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-14,8	-14,8	-14,8
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-15,0	-15,0	-15,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,0	-15,0	-15,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,1	-15,1	-15,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,1	-15,1	-15,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,5	46,1	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	57,6	28,6	15,8
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	57,6	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	51,5	--	--
maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	51,4	--	--
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	46,8	--	--
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	45,0	--	--
maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	45,0	--	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	43,3	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	42,7	--	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	41,4	--	--
_maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	41,0	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	40,2	--	--
maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	40,0	--	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	39,0	--	--
maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	34,9	--	--
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	33,6	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	33,3	--	--
maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	31,3	--	--
maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	30,3	--	--
maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	29,2	--	--
_maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	28,6	28,6	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	28,2	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	28,0	--	--
_maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	27,2	--	--
_maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	25,9	25,9	--
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	25,3	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	24,8	--	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	24,3	--	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	22,8	22,8	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	22,4	22,4	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	21,8	--	--
_maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	20,8	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	20,5	--	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	20,3	20,3	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	18,8	--	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	18,7	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	15,8	15,8	15,8
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	15,3	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	13,4	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	8,9	8,9	8,9
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	8,2	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	7,6	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	6,1	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	6,1	6,1	6,1
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	4,8	4,8	4,8
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	4,6	4,6	4,6
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	4,0	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	3,9	--	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	0,4	0,4	0,4
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	-1,3	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	-2,0	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	-2,8	-2,8	-2,8
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-2,9	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	-3,4	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-4,9	-4,9	-4,9
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-5,2	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-6,2	-6,2	-6,2
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-7,9	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-8,3	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-10,3	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-10,5	-10,5	-10,5
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-14,8	--	--
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,2	-15,2	-15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-15,2	-15,2	-15,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,3	-15,3	-15,3
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,3	-15,3	-15,3
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-15,8	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-16,3	-16,3	-16,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-16,3	-16,3	-16,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-18,4	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-20,2	-20,2	-20,2
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-26,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,6	28,6	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	59,0	29,8	18,0
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	29,8	29,8	--
maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	27,3	27,3	--
maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	24,1	24,1	--
maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	23,0	23,0	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	20,3	20,3	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	18,0	18,0	18,0
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	10,9	10,9	10,9
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	7,3	7,3	7,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	6,6	6,6	6,6
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	6,6	6,6	6,6
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	1,3	1,3	1,3
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119599,54	529093,57	0,10	-1,4	-1,4	-1,4
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-3,6	-3,6	-3,6
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-4,5	-4,5	-4,5
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-8,3	-8,3	-8,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-14,0	-14,0	-14,0
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-14,0	-14,0	-14,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-14,3	-14,3	-14,3
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-14,3	-14,3	-14,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-14,5	-14,5	-14,5
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-14,5	-14,5	-14,5
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-14,5	-14,5	-14,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-19,2	-19,2	-19,2
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-12,8	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-14,0	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-17,0	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-24,3	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	10,0	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	0,6	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-0,7	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-8,3	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	5,8	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-6,1	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	6,0	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-2,9	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	7,9	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	10,1	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-4,0	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	15,5	--	--
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	31,8	--	--
_maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	33,4	--	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	19,8	--	--
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	16,1	--	--
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	46,9	--	--
_maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	42,9	--	--
_maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	42,4	--	--
_maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	43,7	--	--
_maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	37,3	--	--
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	36,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv RBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	18,9	--	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	22,0	--	--
_maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	52,9	--	--
_maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	43,1	--	--
_maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	45,4	--	--
_maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	45,7	--	--
_maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	46,8	--	--
_maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	27,9	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	21,1	--	--
_maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	32,7	--	--
_maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	22,9	--	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	25,5	--	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	30,1	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	1,3	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	0,0	--	--
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	26,1	--	--
_maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	39,9	--	--
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	40,8	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	27,8	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	25,0	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	53,2	--	--
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	59,0	--	--
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	30,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,0	29,8	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4

Resultaten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} IBS

+

detailuitdraaien

akoestiek

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	48,2	45,0	27,3
IP01_B	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	5,00	48,8	45,4	28,6
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	46,3	42,9	26,6
IP02_B	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	5,00	47,3	43,7	28,5
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	40,3	37,2	19,2
IP03 B	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	5,00	40,4	37,3	20,4
IP04 A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	31,6	28,1	14,7
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	32,8	29,4	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	48,2	45,0	27,3
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	47,0	44,8	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	37,9	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	35,6	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	32,4	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	31,1	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	26,8	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	26,4	25,9	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	25,8	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	24,4	23,1	23,1
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	24,2	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	23,9	18,7	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	22,7	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	22,6	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	22,1	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	22,0	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	21,4	21,4	21,4
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	19,9	18,7	18,7
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	19,9	18,6	18,6
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	17,8	--	--
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	14,9	9,7	--
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	13,9	12,6	12,6
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	13,5	13,5	13,5
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	13,1	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	12,1	12,9	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	12,0	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	10,4	--	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	8,7	7,7	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	8,6	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	8,5	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	7,3	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	7,3	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	6,6	--	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	6,4	5,4	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	5,4	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	4,6	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	4,6	3,3	3,3
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	4,3	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	2,4	4,1	4,1
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	0,6	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	0,5	2,3	2,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-0,2	--	--
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-1,0	0,8	0,8
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,5	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-3,1	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,5	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-6,7	-6,7	-8,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-6,7	-6,7	-8,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-6,7	-6,7	-8,1
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-6,7	-6,7	-8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-6,7	-6,7	-8,2
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-6,7	-6,7	-8,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-6,7	-6,7	-8,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-6,8	-6,8	-8,2
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-8,5	-8,5	-9,9
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-15,2	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-15,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	46,3	42,9	26,6
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	44,9	42,6	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	35,8	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	35,6	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	30,5	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	29,4	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	29,4	28,9	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	24,8	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	24,0	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	23,2	22,0	22,0
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	22,7	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	22,3	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	22,2	17,0	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	22,1	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	21,2	21,2	21,2
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	20,5	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	20,4	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	20,1	18,8	18,8
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	18,3	--	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	17,3	16,0	16,0
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	14,0	12,7	12,7
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	13,1	13,1	13,1
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	8,8	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	8,1	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	7,8	8,6	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	7,3	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	7,2	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	7,0	--	--
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	6,9	1,7	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	5,7	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	4,2	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	4,0	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	2,9	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	2,2	--	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	2,1	1,1	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	2,0	3,7	3,7
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	1,6	0,4	0,4
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	0,2	-0,7	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	0,2	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119599,54	529093,57	0,10	0,1	1,9	1,9
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-1,3	0,5	0,5
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,7	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,4	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-5,8	-5,8	-7,2
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-5,8	--	--
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-5,8	-5,8	-7,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-5,8	-5,8	-7,3
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-5,9	-5,9	-7,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-5,9	-5,9	-7,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-6,0	-6,0	-7,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-6,0	-6,0	-7,4
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-6,0	-6,0	-7,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-6,0	-6,0	-7,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-6,1	-6,1	-7,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-6,1	-6,1	-7,6
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-6,5	-6,5	-8,0
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-6,6	-6,6	-8,0
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-6,6	-6,6	-8,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-6,6	-6,6	-8,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-6,8	-6,8	-8,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-6,8	-6,8	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-6,8	-6,8	-8,3
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-6,8	-6,8	-8,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-10,2	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-12,3	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-15,1	-15,1	-16,6
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-17,1	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-17,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	40,3	37,2	19,2
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	39,2	37,0	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	30,3	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	25,1	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	22,6	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	21,6	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	18,4	17,2	17,2
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	16,9	11,7	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	16,8	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	16,4	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	16,2	17,0	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	16,2	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	16,2	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	16,0	10,8	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	15,9	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	14,5	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	14,1	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	13,3	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	10,5	--	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	10,1	9,6	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	10,0	9,0	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	9,1	7,8	7,8
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	8,0	7,0	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	7,6	7,6	7,6
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	7,1	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	7,0	5,7	5,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	5,4	5,4	5,4
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	5,0	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119598,63	529098,69	0,10	4,9	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119599,54	529093,57	0,10	4,8	6,6	6,6
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	4,8	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	4,3	--	--
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	4,1	2,8	2,8
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	3,7	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	3,0	--	--
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	2,5	4,3	4,3
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	1,1	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-0,2	--	--
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-0,4	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-0,7	1,1	1,1
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-0,8	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	-1,2	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-1,8	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-3,5	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-5,3	-5,3	-6,8
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-5,9	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-6,3	-7,6	-7,6
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-9,2	-9,2	-10,7
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-9,2	-9,2	-10,7
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-9,3	-9,3	-10,7
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-9,4	-9,4	-10,8
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-9,4	-9,4	-10,8
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-9,4	-9,4	-10,9
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-10,8	-10,8	-12,2
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-10,8	-10,8	-12,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-10,8	-10,8	-12,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-10,9	-10,9	-12,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-10,9	-10,9	-12,4
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-10,9	-10,9	-12,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-16,2	-16,2	-17,7
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-16,3	-16,3	-17,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-16,3	-16,3	-17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-16,4	-16,4	-17,8
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-16,6	-16,6	-18,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-16,6	-16,6	-18,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-16,6	-16,6	-18,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-16,7	-16,7	-18,1
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-18,7	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-21,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	31,6	28,1	14,7
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	27,0	24,8	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	25,3	24,8	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	24,2	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	21,4	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	17,8	--	--
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	15,8	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	14,0	12,8	12,8
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	11,7	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	10,8	--	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	10,0	4,7	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	9,7	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	7,2	5,9	5,9
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	6,4	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	5,8	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	4,4	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	3,1	3,1	3,1
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	3,0	1,8	1,8
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	2,8	1,6	1,6
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	2,3	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	2,1	--	--
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	1,8	2,6	--
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	0,9	-4,4	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	-2,7	-2,7	-2,7
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	-2,9	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	-3,1	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	-3,2	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	-3,7	--	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	-4,5	-5,5	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	-4,5	-2,8	-2,8
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	-4,6	-5,6	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-4,6	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119599,49	529093,64	0,10	-5,1	--	--
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-6,7	-4,9	-4,9
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-6,9	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-8,0	-6,2	-6,2
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-9,6	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-9,7	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-10,1	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-12,1	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-12,3	-13,5	-13,5
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-13,9	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-16,5	--	--
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-16,6	--	--
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-16,8	-16,8	-18,2
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-16,8	-16,8	-18,2
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-16,9	-16,9	-18,3
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-16,9	-16,9	-18,3
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-16,9	-16,9	-18,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-16,9	-16,9	-18,4
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-17,0	-17,0	-18,4
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-17,0	--	--
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-17,0	-17,0	-18,4
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-17,6	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-17,9	-17,9	-19,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-17,9	-17,9	-19,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-17,9	-17,9	-19,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-17,9	-17,9	-19,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-18,0	-18,0	-19,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-18,0	-18,0	-19,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-18,0	-18,0	-19,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-18,0	-18,0	-19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-18,0	-18,0	-19,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-18,0	-18,0	-19,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-18,1	-18,1	-19,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-18,1	-18,1	-19,5
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-20,1	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-21,8	-21,8	-23,3
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-28,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_B - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_B	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	5,00	48,8	45,4	28,6
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	47,5	45,3	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	28,1	27,7	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	25,0	23,7	23,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	22,1	22,1	22,1
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	23,1	21,9	21,9
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	25,0	19,8	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	20,6	19,3	19,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	16,8	15,6	15,6
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	14,0	14,8	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	14,2	14,2	14,2
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	16,7	11,5	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	11,0	10,0	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	7,6	6,6	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	4,5	6,2	6,2
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	5,8	4,5	4,5
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	1,9	3,7	3,7
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,3	2,0	2,0
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-2,0	-2,0	-3,5
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-2,0	-2,0	-3,5
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-2,1	-2,1	-3,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-2,1	-2,1	-3,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-2,9	-2,9	-4,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-3,0	-3,0	-4,4
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-3,0	-3,0	-4,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-5,0	-5,0	-6,5
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-0,3	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-0,6	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-11,4	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-12,1	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119598,63	529098,69	0,10	11,0	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	7,9	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	28,1	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	13,1	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	9,9	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	7,0	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	23,6	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	8,9	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	24,0	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	11,8	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	25,2	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	27,6	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	11,4	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	1,4	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	8,3	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	32,7	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,4	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,3	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	24,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP01_B - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	14,0	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	36,5	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	6,9	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	25,1	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	38,5	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	32,7	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	14,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_B - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP02_B	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	5,00	47,3	43,7	28,5
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	45,6	43,4	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	31,2	30,8	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	25,0	23,7	23,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	22,2	22,2	22,2
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	23,3	22,0	22,0
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	24,8	19,5	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	19,6	18,3	18,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	16,9	15,7	15,7
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	14,1	14,1	14,1
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	8,7	9,5	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	3,9	5,7	5,7
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	1,7	3,5	3,5
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	8,2	3,0	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	4,1	2,9	2,9
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	3,1	2,1	--
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,0	1,8	1,8
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	1,5	0,5	--
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-2,1	-2,1	-3,6
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-2,1	-2,1	-3,6
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-2,3	-2,3	-3,7
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-2,4	-2,4	-3,8
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-2,4	-2,4	-3,8
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-2,5	-2,5	-4,0
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-2,5	-2,5	-4,0
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-2,9	-2,9	-4,4
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-3,0	-3,0	-4,4
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-3,0	-3,0	-4,5
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-3,1	-3,1	-4,5
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-3,1	-3,1	-4,6
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-3,1	-3,1	-4,6
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-3,2	-3,2	-4,7
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-3,2	-3,2	-4,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-3,3	-3,3	-4,7
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-3,3	-3,3	-4,7
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-12,3	-12,3	-13,8
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-8,7	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-10,8	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-15,7	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-16,4	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119598,63	529098,69	0,10	10,8	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	7,7	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	26,4	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	8,4	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	9,3	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	6,1	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	22,5	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	7,9	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	22,7	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	11,0	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	24,4	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	26,3	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	10,7	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	0,9	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	3,7	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	33,2	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-4,0	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-2,4	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP02_B - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	20,0	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	37,0	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-4,7	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	23,2	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	36,5	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	30,0	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	4,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_B - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP03_B	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	5,00	40,4	37,3	20,4
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	39,3	37,1	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	20,1	18,8	18,8
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	17,7	18,5	--
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	19,1	13,9	--
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	16,9	11,7	--
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	11,5	11,1	--
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	11,6	10,7	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	10,4	9,2	9,2
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	9,6	8,6	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	9,0	7,7	7,7
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	6,6	6,6	6,6
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	4,3	6,0	6,0
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	5,8	4,5	4,5
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	4,1	4,1	4,1
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	2,0	3,8	3,8
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	0,0	1,7	1,7
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-2,3	-2,3	-3,7
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-5,0	-6,2	-6,2
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-7,4	-7,4	-8,8
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-7,5	-7,5	-9,0
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-7,5	-7,5	-9,0
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-7,6	-7,6	-9,1
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-9,0	-9,0	-10,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-9,1	-9,1	-10,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-9,1	-9,1	-10,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-9,2	-9,2	-10,6
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-14,1	-14,1	-15,6
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-14,2	-14,2	-15,7
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-14,2	-14,2	-15,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-14,3	-14,3	-15,8
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-14,4	-14,4	-15,8
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-14,5	-14,5	-15,9
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-14,8	-14,8	-16,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-14,9	-14,9	-16,3
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-14,9	-14,9	-16,4
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,0	-15,0	-16,4
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,0	-15,0	-16,5
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,1	-15,1	-16,5
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	0,1	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-0,9	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-3,4	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-4,0	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119598,63	529098,69	0,10	6,5	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	5,5	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	18,4	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	15,5	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	3,3	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-1,5	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	14,1	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	0,7	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	14,7	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	3,8	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	16,1	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	18,5	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	2,8	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-3,3	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	13,1	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	17,3	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-21,2	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-18,4	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	5,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP03_B - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	0,1	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	16,8	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	8,3	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	22,9	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	30,5	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	25,3	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	16,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	32,8	29,4	16,8
MTT04	Tractor	119478,67	529066,43	1,50	26,7	26,2	--
MTT03	Tractor	119635,17	528989,45	1,50	28,2	26,0	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	16,2	15,0	15,0
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	9,2	7,9	7,9
LLVW01	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119612,24	529080,06	1,00	11,3	6,1	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	4,3	4,3	4,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	4,9	3,6	3,6
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	4,9	3,6	3,6
MTT01	Tractor	119663,08	529146,03	1,50	1,8	2,6	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	-3,2	-1,4	-1,4
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	-1,7	-1,7	-1,7
MZVW01	Vrachtwagen	119654,87	529086,43	1,00	2,0	-3,2	--
UGAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-5,4	-3,6	-3,6
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-6,3	-4,5	-4,5
MPA-BB02	Personenauto's/bestelbussen	119648,15	529124,47	0,75	-3,9	-4,9	--
MPA-BB01	Personenauto's/bestelbussen	119662,96	529145,76	0,75	-4,6	-5,6	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-10,1	-11,3	-11,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-15,5	-15,5	-17,0
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-15,5	-15,5	-17,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,6	-15,6	-17,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-15,6	-15,6	-17,1
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-15,7	-15,7	-17,1
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-15,7	-15,7	-17,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,7	-15,7	-17,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,7	-15,7	-17,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-15,8	-15,8	-17,2
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-15,8	-15,8	-17,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-15,8	-15,8	-17,3
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-15,9	-15,9	-17,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-16,0	-16,0	-17,5
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-16,1	-16,1	-17,5
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-16,1	-16,1	-17,6
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-16,1	-16,1	-17,6
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-16,1	-16,1	-17,6
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-16,2	-16,2	-17,6
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-16,2	-16,2	-17,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-16,2	-16,2	-17,7
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-20,8	-20,8	-22,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-14,6	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-15,7	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-18,7	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-26,1	--	--
UDAT21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert NAA	119598,63	529098,69	0,10	-0,5	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	-1,8	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	8,3	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	-1,2	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-2,5	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-10,0	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	4,0	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-7,9	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	4,3	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-4,7	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	6,1	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	8,4	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-5,8	--	--
PEHR01	Elektrische heftruck rijden	119627,80	529135,94	1,00	-15,7	--	--
PEHR02	Elektrische heftruck rijden	119641,19	529081,67	1,00	-2,0	--	--
LLVW02	Laden lossen vrachtwagen dockshelter	119547,27	529022,64	1,00	25,0	--	--
PEHR05	Elektrische heftruck rijden	119450,82	529022,26	1,00	-14,0	--	--
PEHR06	Elektrische heftruck rijden	119467,92	529084,37	1,00	-16,8	--	--
PEHR03	Elektrische heftruck rijden	119538,73	529005,92	1,00	11,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAr,LT tgv IBS_v1.0
LAeq bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PEHR04	Elektrische heftruck rijden	119490,79	528973,41	1,00	17,2	--	--
HD01	Spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	22,4	--	--
MMVW01	Middelzware vrachtwagen	119658,14	529097,16	1,00	-8,7	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	13,8	--	--
MZVW02	Vrachtwagen	119635,11	528990,29	1,00	19,3	--	--
MPA-BB03	Personenauto's/bestelbussen	119634,97	528988,37	0,75	11,8	--	--
MTT02	Tractor afvoer koolafval	119635,56	529068,17	1,50	-2,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	68,4	68,4	26,1
IP01_B	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	5,00	68,6	68,6	26,7
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	66,4	66,4	25,0
IP02_B	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	5,00	66,5	66,5	26,8
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	67,5	67,5	20,2
IP03_B	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	5,00	67,5	67,5	21,8
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	57,6	51,4	15,8
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	59,0	52,9	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP01_A	Nieuwe woning noordgevel	119618,48	528969,90	2,00	68,4	68,4	26,1
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	68,4	68,4	--
maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	66,5	66,5	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	64,7	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	63,9	--	--
_maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	62,0	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	60,2	60,2	--
maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	57,6	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	56,5	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	55,0	--	--
_maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	54,9	--	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	54,0	54,0	--
maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	52,9	--	--
maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	52,2	--	--
maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	51,4	51,4	--
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	51,2	--	--
maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	51,1	51,1	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	48,4	--	--
maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	46,9	--	--
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	43,8	43,8	--
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	43,4	--	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	42,8	--	--
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	42,4	--	--
_maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	41,0	41,0	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	39,3	--	--
_maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	38,7	38,7	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	37,8	--	--
_maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	37,5	37,5	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	37,3	--	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	36,7	36,7	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	33,8	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	33,8	33,8	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	33,5	33,5	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	31,4	31,4	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	30,5	30,5	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	30,2	30,2	--
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	28,8	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	28,6	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	27,5	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	26,1	26,1	26,1
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	26,0	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	24,5	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	24,4	24,4	24,4
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	24,4	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	23,7	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	21,7	21,7	21,7
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	21,6	21,6	21,6
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	19,6	--	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	16,5	16,5	16,5
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	15,6	15,6	15,6
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	12,1	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	10,4	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	10,2	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	9,1	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	9,0	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	7,1	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	6,4	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	6,3	6,3	6,3
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	4,1	4,1	4,1
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	2,3	2,3	2,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	1,5	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,8	0,8	0,8
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-1,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP01_A - Nieuwe woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-6,9	-6,9	-6,9
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-13,4	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-13,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,4	68,4	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP02_A	Nieuwe woning westgevel	119611,23	528966,06	2,00	66,4	66,4	25,0
maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	66,4	66,4	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	64,1	--	--
maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	61,9	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	60,8	60,8	--
_maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	60,1	--	--
maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	58,0	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	56,9	--	--
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	55,3	55,3	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	54,6	54,6	--
_maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	53,9	53,9	--
maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	53,7	--	--
maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	52,6	--	--
maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	51,3	--	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	51,2	--	--
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	46,3	--	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	44,0	--	--
maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	43,5	--	--
maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	42,0	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	41,0	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	39,1	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	37,4	--	--
_maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	37,2	37,2	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	35,0	35,0	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	34,4	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	33,0	33,0	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	32,7	--	--
_maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	31,5	31,5	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	31,2	31,2	--
_maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	30,7	30,7	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	30,3	30,3	--
_maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	30,2	30,2	--
_maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	28,8	28,8	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	28,8	28,8	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	26,6	--	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	26,4	26,4	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	25,7	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	25,0	25,0	25,0
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	24,5	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	24,2	24,2	24,2
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	23,9	--	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	22,6	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	22,3	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	22,2	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	21,8	21,8	21,8
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	19,0	19,0	19,0
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	17,1	--	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	16,2	16,2	16,2
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	15,7	15,7	15,7
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	10,6	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	9,8	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	9,0	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	9,0	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	8,8	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	7,5	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	6,0	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	5,8	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	3,7	3,7	3,7
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	3,4	3,4	3,4
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	1,9	1,9	1,9
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	0,5	0,5	0,5
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-4,2	-4,2	-4,2
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-4,3	-4,3	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP02_A - Nieuwe woning westgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-4,3	-4,3	-4,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-4,4	-4,4	-4,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-4,5	-4,5	-4,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-4,6	-4,6	-4,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-4,6	-4,6	-4,6
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-5,0	-5,0	-5,0
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-5,0	-5,0	-5,0
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-5,0	-5,0	-5,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-5,1	-5,1	-5,1
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-5,2	-5,2	-5,2
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-5,3	-5,3	-5,3
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-5,3	-5,3	-5,3
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-8,4	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-10,5	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-13,5	-13,5	-13,5
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-15,3	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-15,9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,4	66,4	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP03_A	Nieuwe woning oostgevel	119624,13	528964,34	2,00	67,5	67,5	20,2
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	67,5	67,5	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	63,9	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	53,9	--	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	52,3	--	--
_maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	50,6	50,6	--
maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	50,0	50,0	--
maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	46,8	46,8	--
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	46,1	46,1	--
maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	46,1	--	--
_maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	46,0	46,0	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	45,5	--	--
maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	42,8	--	--
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	40,6	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	40,1	40,1	--
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	39,5	--	--
maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	39,4	39,4	--
maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	38,3	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	37,8	--	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	36,1	36,1	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	35,8	--	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	35,7	--	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	34,5	34,5	--
_maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	34,2	34,2	--
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	33,4	--	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	33,2	33,2	--
_maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	32,9	--	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	32,1	32,1	--
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	32,0	--	--
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	31,6	--	--
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	31,3	--	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	28,8	28,8	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	24,4	--	--
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	23,7	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	23,4	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	23,1	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	20,3	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	20,2	20,2	20,2
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	18,6	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	18,2	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	17,9	--	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	16,6	16,6	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	16,2	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	15,0	--	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	14,9	14,9	--
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	10,8	10,8	10,8
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	10,6	10,6	10,6
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	8,8	8,8	8,8
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	8,4	8,4	8,4
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	6,8	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	6,7	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	6,6	6,6	6,6
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	6,5	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	6,0	--	--
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	5,8	5,8	5,8
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	4,7	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	4,3	4,3	4,3
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	2,9	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	1,6	--	--
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	1,4	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	1,1	1,1	1,1
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	0,9	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-0,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP03_A - Nieuwe woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-3,8	-3,8	-3,8
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-4,1	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-4,6	-4,6	-4,6
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-7,6	-7,6	-7,6
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-7,7	-7,7	-7,7
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-7,7	-7,7	-7,7
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-7,8	-7,8	-7,8
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-7,8	-7,8	-7,8
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-7,9	-7,9	-7,9
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-9,2	-9,2	-9,2
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-9,2	-9,2	-9,2
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-9,2	-9,2	-9,2
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-9,3	-9,3	-9,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-9,3	-9,3	-9,3
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-9,4	-9,4	-9,4
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-14,7	-14,7	-14,7
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-14,7	-14,7	-14,7
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-14,8	-14,8	-14,8
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-14,8	-14,8	-14,8
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-15,0	-15,0	-15,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,0	-15,0	-15,0
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,1	-15,1	-15,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,1	-15,1	-15,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,5	67,5	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_A	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	2,00	57,6	51,4	15,8
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	57,6	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	51,5	--	--
maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	51,4	51,4	--
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	46,8	46,8	--
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	45,0	--	--
maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	45,0	45,0	--
maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	43,3	--	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	42,7	42,7	--
maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	41,4	41,4	--
_maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	41,0	--	--
maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	40,2	--	--
maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	40,0	--	--
maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	39,0	--	--
maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	34,9	--	--
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	33,6	--	--
maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	33,3	--	--
maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	31,3	31,3	--
maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	30,3	--	--
maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	29,2	--	--
_maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	28,6	28,6	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	28,2	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	28,0	--	--
_maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	27,2	27,2	--
_maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	25,9	25,9	--
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	25,3	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	24,8	--	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	24,3	--	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	22,8	22,8	--
_maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	22,4	22,4	--
_maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	21,8	21,8	--
_maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	20,8	20,8	--
_maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	20,5	20,5	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	20,3	20,3	--
_maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	18,8	18,8	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	18,7	--	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	15,8	15,8	15,8
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	15,3	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	13,4	--	--
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	8,9	8,9	8,9
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	8,2	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	7,6	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	6,1	--	--
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	6,1	6,1	6,1
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	4,8	4,8	4,8
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	4,6	4,6	4,6
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	4,0	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	3,9	--	--
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	0,4	0,4	0,4
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	-1,3	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	-2,0	--	--
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	-2,8	-2,8	-2,8
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-2,9	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	-3,4	--	--
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-4,9	-4,9	-4,9
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-5,2	--	--
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-6,2	-6,2	-6,2
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-7,9	--	--
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-8,3	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-10,3	--	--
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-10,5	-10,5	-10,5
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-14,8	--	--
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-15,2	-15,2	-15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_A - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-15,2	-15,2	-15,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-15,3	-15,3	-15,3
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-15,3	-15,3	-15,3
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-15,4	-15,4	-15,4
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-15,8	--	--
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-16,3	-16,3	-16,3
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-16,3	-16,3	-16,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-16,4	-16,4	-16,4
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-16,5	-16,5	-16,5
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-18,4	--	--
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-20,2	-20,2	-20,2
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-26,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,6	51,4	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IP04_B	Nieuwe woning zuidgevel	119616,89	528960,72	5,00	59,0	52,9	18,0
maxTT11	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119499,04	528975,42	1,50	52,9	52,9	--
maxTT05	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119632,21	528990,48	1,50	46,8	46,8	--
maxTT06	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119597,63	528996,72	1,50	45,7	45,7	--
maxTT07	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119561,16	528995,70	1,50	45,4	45,4	--
_maxTT08	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119523,47	529005,46	1,50	43,1	43,1	--
maxTT04	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119651,20	529076,08	1,50	32,7	32,7	--
maxVW01	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119651,24	529085,81	1,00	29,8	29,8	--
maxTT02	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119662,08	529146,24	1,50	27,9	27,9	--
maxVW11	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119632,81	529082,85	1,00	27,3	27,3	--
_maxLLVW01	Max Laden/lossen	119612,24	529080,06	1,00	24,1	24,1	--
maxPABB02	Max PA+BB, sluiten portieren	119644,65	529115,05	0,75	23,0	23,0	--
maxTT03	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119635,50	529067,06	1,50	22,9	22,9	--
maxTT10	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119450,88	529017,42	1,50	22,0	22,0	--
maxTT01	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119624,52	529140,13	1,50	21,1	21,1	--
_maxPABB01	Max PA+BB, sluiten portieren	119642,63	529131,59	0,75	20,3	20,3	--
maxTT09	Max rijden tractor(aandrijfgeluid)	119452,06	529081,24	1,50	18,9	18,9	--
KM11	Condensor/koelmotor	119604,32	529079,24	6,50	18,0	18,0	18,0
KM52	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119522,38	529068,47	8,50	10,9	10,9	10,9
LB02	Droogwand	119487,76	529103,73	3,00	7,3	7,3	7,3
KM51	Condensor NH3, 12 ventilatoren (toekomst)	119514,34	529105,51	7,50	6,6	6,6	6,6
KM01	Condensor NH3, 12 ventilatoren (bestaand)	119584,60	529117,52	7,50	6,6	6,6	6,6
LB01	Droogwand	119613,80	529165,99	3,00	1,3	1,3	1,3
UGAT21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,54	529093,57	0,10	-1,4	-1,4	-1,4
UGAT01a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,73	529098,43	0,10	-3,6	-3,6	-3,6
UGAT22	UG22 Aardappel-tulp Gevel N NAA	119597,89	529103,60	0,10	-4,5	-4,5	-4,5
KM02	Dry/oil Cooler (Alfa Laval), 1 ventilator	119582,65	529117,10	7,50	-8,3	-8,3	-8,3
AC05	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,00	529115,12	6,50	-14,0	-14,0	-14,0
AC06	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,85	529115,22	6,50	-14,0	-14,0	-14,0
AC03	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,46	529118,04	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC04	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,30	529118,14	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC15	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,10	529117,03	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC16	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,94	529117,13	6,50	-14,1	-14,1	-14,1
AC01	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,03	529120,75	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC02	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119609,88	529120,85	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC14	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,39	529120,05	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC13	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,55	529119,95	6,50	-14,2	-14,2	-14,2
AC11	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,13	529122,66	6,50	-14,3	-14,3	-14,3
AC12	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119619,97	529122,76	6,50	-14,3	-14,3	-14,3
AC07	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119610,65	529112,31	6,50	-14,5	-14,5	-14,5
AC08	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,49	529112,41	6,50	-14,5	-14,5	-14,5
AC18	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,58	529114,32	6,50	-14,5	-14,5	-14,5
AC17	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119620,74	529114,22	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC09	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,10	529109,75	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC10	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119611,95	529109,85	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC20	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,78	529111,79	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC19	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119621,20	529111,66	6,50	-14,6	-14,6	-14,6
AC21	Airco Daikin buitenunit RXM 25 R	119648,69	529163,18	7,25	-19,2	-19,2	-19,2
_maxVW13	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119551,01	529009,44	1,00	46,9	--	--
_maxVW05	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119561,68	528996,79	1,00	42,9	--	--
_maxVW04	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119597,20	528996,09	1,00	42,4	--	--
_maxVW03	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119631,88	528989,67	1,00	43,7	--	--
_maxVW12	Max vrachtwagen, portieren en afblazen rem	119635,15	529097,97	1,00	25,5	--	--
_maxVW02	Max vrachtwagen, optrekken (aandrijfgeluid)	119653,01	529096,52	1,00	30,1	--	--
UGKV08	UG05-08 Kool Raam gevel O	119635,56	529051,17	0,10	-12,8	--	--
UGKV07	UG05-08 Kool Raam gevel O	119634,75	529056,24	0,10	-14,0	--	--
UGKV06	UG05-08 Kool Raam gevel O	119632,34	529071,17	0,10	-17,0	--	--
UGKV05	UG05-08 Kool Raam gevel O	119631,53	529076,24	0,10	-24,3	--	--
UGKV04	UGKV04 Kool Gevel Z	119600,25	529041,14	0,10	10,0	--	--
UGKV03	UG03 Kool Gevel O	119631,39	529077,12	4,00	0,6	--	--
UGKV02	UG02 Kool Gevel N	119611,87	529074,66	0,10	-0,7	--	--
UGKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119596,22	529063,41	0,10	-8,3	--	--
UGKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,41	529056,21	0,10	5,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model LAmax tgv IBS_v1.0
LAmax bij Bron voor toetspunt: IP04_B - Nieuwe woning zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
UGKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,30	529056,60	0,10	-6,1	--	--
UGKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,39	529049,38	0,10	6,0	--	--
UDKV01b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119597,29	529056,81	0,10	-2,9	--	--
UDKV11b	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,26	529049,70	0,10	7,9	--	--
UDKV11a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119598,46	529049,16	0,10	10,1	--	--
UDKV01a	UD+UG01+11 Kool Dak hor+vert	119594,89	529071,35	0,10	-4,0	--	--
PC01	Cycloon	119629,37	529101,10	3,50	15,5	--	--
_maxPABB14	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119596,69	528994,80	0,75	31,8	--	--
_maxPABB13	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119631,14	528988,52	0,75	33,4	--	--
_maxPABB12	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119656,49	529104,38	0,75	19,8	--	--
_maxPABB11	Max Personenauto's en bestelbussen, optrekken	119662,28	529144,84	0,75	16,1	--	--
_maxPABB03	Max PA+BB, sluiten portieren	119580,99	528990,21	0,75	37,3	--	--
_maxPABB04	Max PA+BB, sluiten portieren	119578,96	529006,74	0,75	36,5	--	--
UD21a	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119598,63	529098,69	0,10	1,3	--	--
UD21b	UD+UG21 Aardappel-tulp Dak hor+vert_NAA	119599,49	529093,64	0,10	0,0	--	--
_maxPEHR01	Max heftruck, rammelen lepels	119627,80	529135,94	1,00	26,1	--	--
_maxPEHR02	Max heftruck, rammelen lepels	119641,19	529081,67	1,00	39,9	--	--
_maxLLVW02	Max Laden/lossen	119547,27	529022,64	1,00	40,8	--	--
_maxPEHR05	Max heftruck, rammelen lepels	119450,82	529022,26	1,00	27,8	--	--
_maxPEHR06	Max heftruck, rammelen lepels	119467,92	529084,37	1,00	25,0	--	--
maxPEHR03	Max heftruck, rammelen lepels	119538,73	529005,92	1,00	53,2	--	--
maxPEHR04	Max heftruck, rammelen lepels	119490,79	528973,41	1,00	59,0	--	--
_maxHD01	Max spuiten hogedrukreiniger	119505,69	529006,09	1,00	30,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,0	52,9	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen